

TECH TECH CONTROLLERS

NÁVOD NA OBSLUHU

EU-ML-12

SK



www.tech-reg.sk

OBSAH

I.	Bezpečnosť	5
II.	Popisa zariadenia	6
III.	Inštalácia regulátora	6
IV.	Prvé spustenie	14
V.	Popis hlavného displeja	15
VI.	Funkcie regulátora	17
1.	Prevádzkový režim	17
2.	Zóny	17
2.1.	Zapnutá	17
2.2.	Zadaná teplota	17
2.3.	Prevádzkový režim	18
3.	Nastavenie regulácie	19
3.1.	Nastavenie času	19
3.2.	Nastavenie displeja	19
3.3.	Zvuk tlačidiel	19
4.	Inštaláčne menu	19
4.1.	Zóny	20
4.1.1.	Izbový snímač	20
4.1.2.	Zadaná teplota	20
4.1.3.	Prevádzkový režim	20
4.1.4.	Nastavenie výstupov	20
4.1.5.	Nastavenia	21
4.1.6.	Servopohony	22
4.1.7.	Snímače okien	23
4.1.8.	Podlahové kúrenie	23
4.2.	Prídavné kontakty	24
4.3.	Zmiešavací ventil	25
4.4.	Hlavný modul	30
4.5.	Konfigurácia repeatera	31
4.6.	Internetový modul	31
4.7.	Manuálna prevádzka	31
4.8.	Vonkajší snímač	32
4.9.	Zastavenie vykurovania	32
4.10.	Beznapäťový výstup	33
4.11.	Čerpadlo	33
4.12.	Vykurovanie - chladenie	33
4.13.	Nastavenie antistop	33
4.14.	Maximálna vlhkosť	34

4.15.	Tepelné čerpadlo	34
4.16.	Jazyk.....	34
4.17.	Výrobné nastavenie	34
5.	Servisné menu	34
6.	Výrobné nastavenie.....	34
7.	Informácia o programe.....	34
VII.	Zoznam alarmov	35
VIII.	Aktualizácia programu.....	37
IX.	Technické údaje	37
JG. 07.02.2023		

Fotografie a schémy obsiahnuté v dokumente slúžia len na ilustračné účely.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny.

I. BEZPEČNOSŤ

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce ustanovenia. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok vznik úrazu alebo poškodenie prístroja. Tento návod na použitie je potrebné starostlivo uschovať.

Aby sa zabránilo zbytočným chybám a úrazom, uistite sa, že osoby užívajúce toto zariadenie sa dôkladne oboznámili s jeho prevádzkou a bezpečnostnými pokynmi. Prosíme, uchovajte tento návod a uistite sa, že zostane so zariadením aj v prípade jeho premiestnenia alebo predaja tak, aby každý užívateľ po celú dobu jeho používania mohol mať zodpovedajúce informácie o prevádzkovaní prístroja a bezpečnostných pokynoch. Pre bezpečnosť života a majetku dodržujte bezpečnostné opatrenia uvedené v užívateľskej príručke, nakoľko výrobca nie je zodpovedný za škodu spôsobenú z nebanlivosti



VAROVANIE

- **Elektrické zariadenie pod napätím.** Pred akoukoľvek činnosťou spojenou s napájaním (zapojenie, inštalácia zariadenia atď.) uistite sa, že regulátor nie je pripojený k sieti.
- Inštaláciu zariadenia musí vykonávať osoba s potrebnou kvalifikáciou.
- Pred uvedením regulátora do prevádzky je potrebné vykonať meranie odporu uzemnenia elektrických motorov a meranie odporu izolácie elektrických káblov.
- Regulátor nie je určený pre manipuláciu deťmi



UPOZORNENIE

- Blesk môže poškodiť regulátor, preto počas búrky je nutné jeho vypnutie zo siete vytiahnutím napájacieho kábla zo zásuvky.
- Regulátor nie je možné používať v rozpore s jeho určením.
- Pred vykurovaciu sezónu a počas nej je potrebné skontrolovať technický stav vodičov. Taktiež je potrebné skontrolovať správne upevnenie regulátora, očistiť ho od prachu a iných nečistôt.

Po dokončení tlače návodu dňa 7.02.2023 mohli nastať zmeny v uvedených produktoch. Výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie konštrukčných zmien. Zobrazenia môžu obsahovať dodatočné vybavenie. Technológia tlače môže mať vplyv na rozdiely v uvedených farbách.

Starostlivosť o životné prostredie je našou hlavnou prioritou. Sme si vedomí, že produkuje elektronické zariadenia a to nás zaväzuje k bezpečnej ekologickej likvidácii opotrebovaných elektronických súčiastok i zariadení. Z toho dôvodu bolo spoločnosti pridelené registračné číslo Hlavným inšpektorom ochrany životného prostredia. Symbol preškrtnutej nádoby na odpad na výrobku znamená, že výrobok nemôže byť likvidovaný s bežným komunálnym odpadom. Triedením odpadu určeného na recykláciu pomáhame chrániť životné prostredie. Užívateľ je povinný opotrebované zariadenie odovzdať do určeného zberného miesta pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.



II. POPISA ZARIADENIA

Podriadený regulátor EU-ML-12 je zariadenie umožňujúce rozšíriť systém zónovej regulácie o ďalšie zóny. Umožňuje drôtovú komunikáciu RS 485 a bezdrôtovú komunikáciu 868 MHz. Základnou funkciou je udržiavanie zadanej teploty v každej zóne. EU-ML-12 je regulátor, ktorý spolu so všetkými periférnymi zariadeniami, ako sú: izbové snímače, izbové regulátory, snímače teploty podlahy, vonkajší snímač, snímače otvorenia okna, termoelektrické pohony, repeatery signálu vytvárajú celý integrovaný systém.

Vďaka pokročilému softvéru má regulácia množstvo funkcií:

- ovládanie až 8 zón s možnosťou:
 - **vykurovanie / chladenie**
 - štyri prevádzkové režimy (bežný, dovolenkový, komfortný, ekonomický)
 - možnosť nastavenia individuálneho harmonogramu pre každú zónu,
 - ovládanie na základe ekvitermiky (vonkajšej teploty),
 - možnosť ovládania teploty podľa snímača podlahy – pri použití **podlahového snímača teploty**.
- ovládanie termoelektrických pohonov za použitia:
 - **8 drôtových** izbových snímačov **EU-C-7p** alebo **bezdrôtových** izbových snímačov
 - **8 drôtových** izbových regulátorov **EU-R-12s**, **EU-R-12b**, **EU-F-12b** alebo **bezdrôtových** izbových regulátorov
 - vonkajšieho bezdrôtového snímača teploty **EU-C-8zr** (po zaregistrovaní snímača v EU-L-12),
 - **snímača otvorenia okna EU-C-2n** (6 ks na zónu),
- možnosť vzdialenej kontroly po pripojení internetového modulu **EU-505**, **WiFi RS** alebo **WiFi L**,
- jeden výstup 230V na ovládanie čerpadla,
- jeden **beznapäťový výstup** (určený napríklad pre ovládanie vykurovacieho alebo chladiaceho zariadenia),
- **možnosť pripojenia do 6 bezdrôtových spínacích modulov MW-1** alebo **MW-1-230V** pre ovládanie čerpadla alebo zdroja tepla
- ovládanie **bezdrôtových elektrických pohonov** na radiátory **G-X** alebo **STT-869** (6 ks na zónu),
- ovládanie zmiešavacieho ventilu - po pripojení regulátora **EU-i-1** alebo modulu **EU-i-1m**,
- možnosť aktualizácie programu prostredníctvom USB vstupu.



III. INŠTALÁCIA REGULÁTORA

Regulátor termoelektrických pohonov EU-ML-12 musí byť nainštalovaný osobou so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

UPOZORNENIE

Nepripájajte čerpadlá priamo k výstupom ovládania čerpadiel, kde výrobca vyžaduje externý hlavný vypínač, poistku napájania alebo prídavný selektívny prúdový chránič pre skreslené prúdy.

Aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia, musí byť medzi regulátorom a čerpadlom použitý dodatočný bezpečnostný obvod. Výrobca odporúča Adaptér pre čerpadlá ZP-01, ktorý je potrebné dokúpiť.

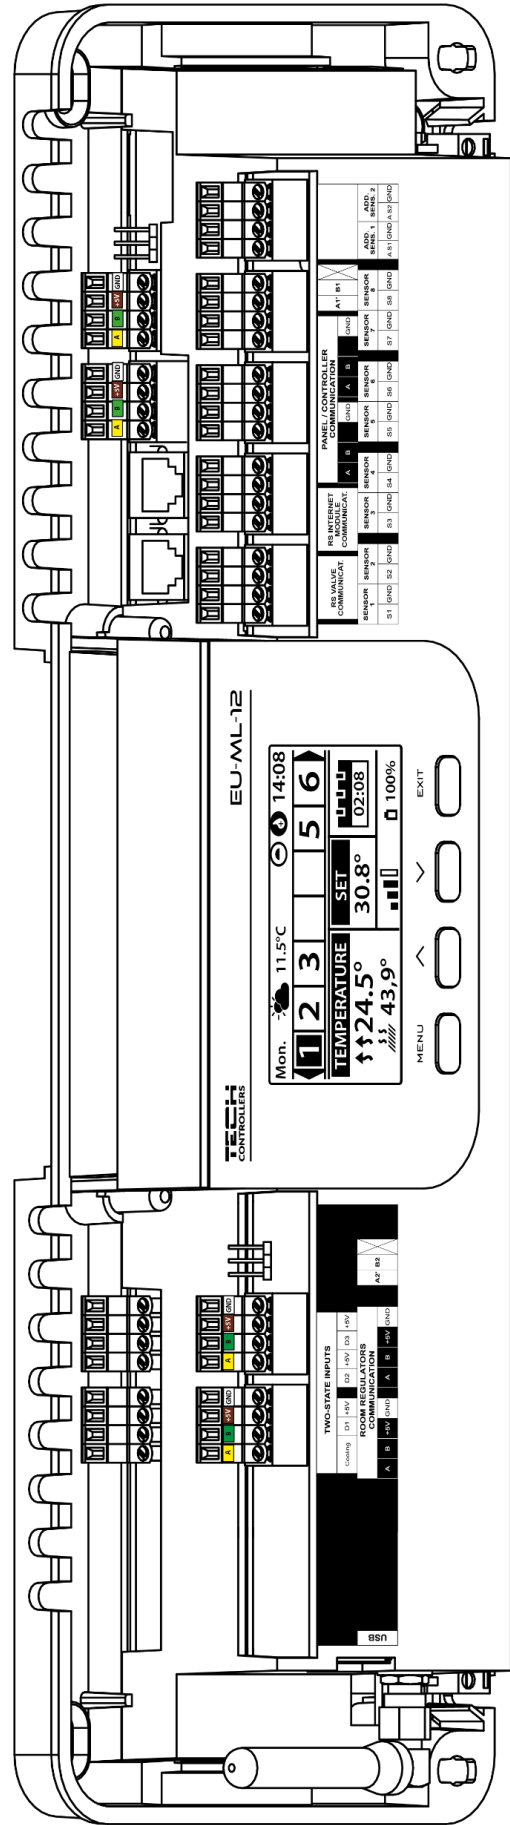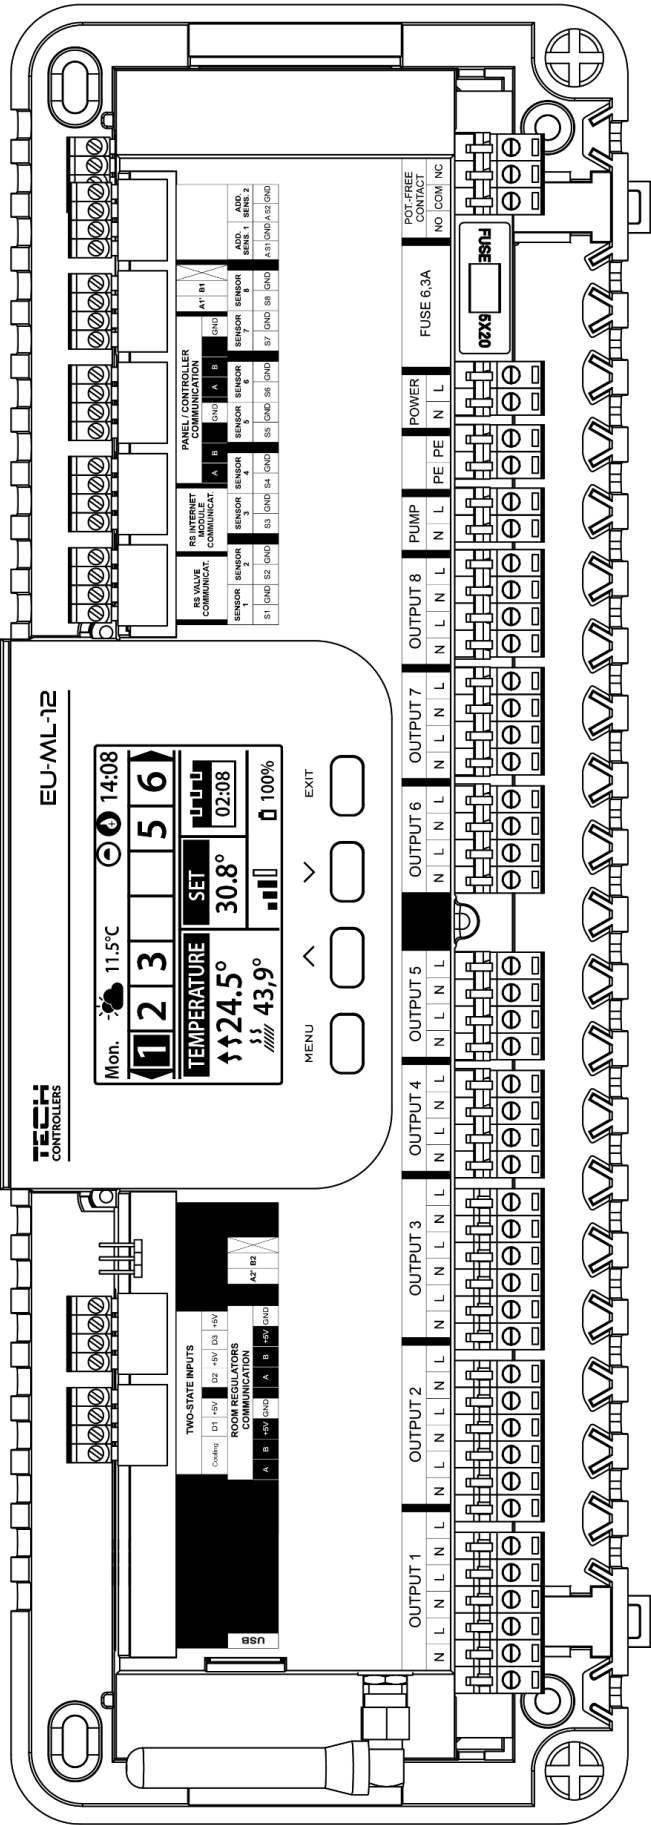



UPOZORNENIE

S hlavným regulátorom EU-L-12 je možné sériovo prepojiť max. 4 podriadené regulátory EU-ML-12.



VAROVANIE

Nebezpečenstvo smrti v dôsledku úrazu elektrickým prúdom na pripojeniach pod napätím. Pred začatím prác na radiacej jednotke je nutné odpojiť napájanie a zaistiť proti náhodnému zapnutiu.




UPOZORNENIE

Nesprávne pripojenie vodičov môže zapríčiniť poškodenie regulátora.


Inštalácia elektrolytického kondenzátora

Na zníženie javu teplotných skokov snímaných z izbového snímača EU-C-7p je potrebné použiť **220uF/25V nízkoimpedančný elektrolytický kondenzátor**, zapojený paralelne s vodičom snímača. Pri inštalácii kondenzátora je potrebné venovať pozornosť polarizácii kondenzátora. Časť kondenzátora označenú bielym pásikom pripojíme do pravej svorky konektora pre pripojenie snímača, ako môžete vidieť na priloženej fotografii. Do ľavej svorky pripojíme druhú časť kondenzátora. Táto aplikácia eliminuje vznikajúci problém, avšak najdôležitejšie je správne uloženie vodičov k snímaču teploty. Vodiče by nemali byť vedené v blízkosti zdrojov elektromagnetického poľa. V prípade, že nastala takáto situácia, je potrebné použiť filter vo forme kondenzátora.

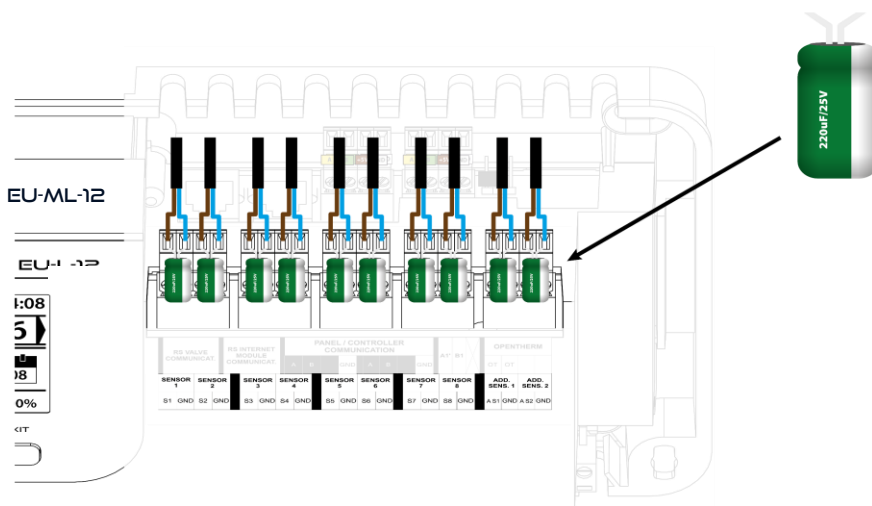

Elektrolitický kondenzátor
220uF/25V nízkoimpedančný


Bloková schéma zobrazujúca spôsob zapojenia a komunikácie s inými zariadeniami inštalácie pomocou vyberateľných konektorov:

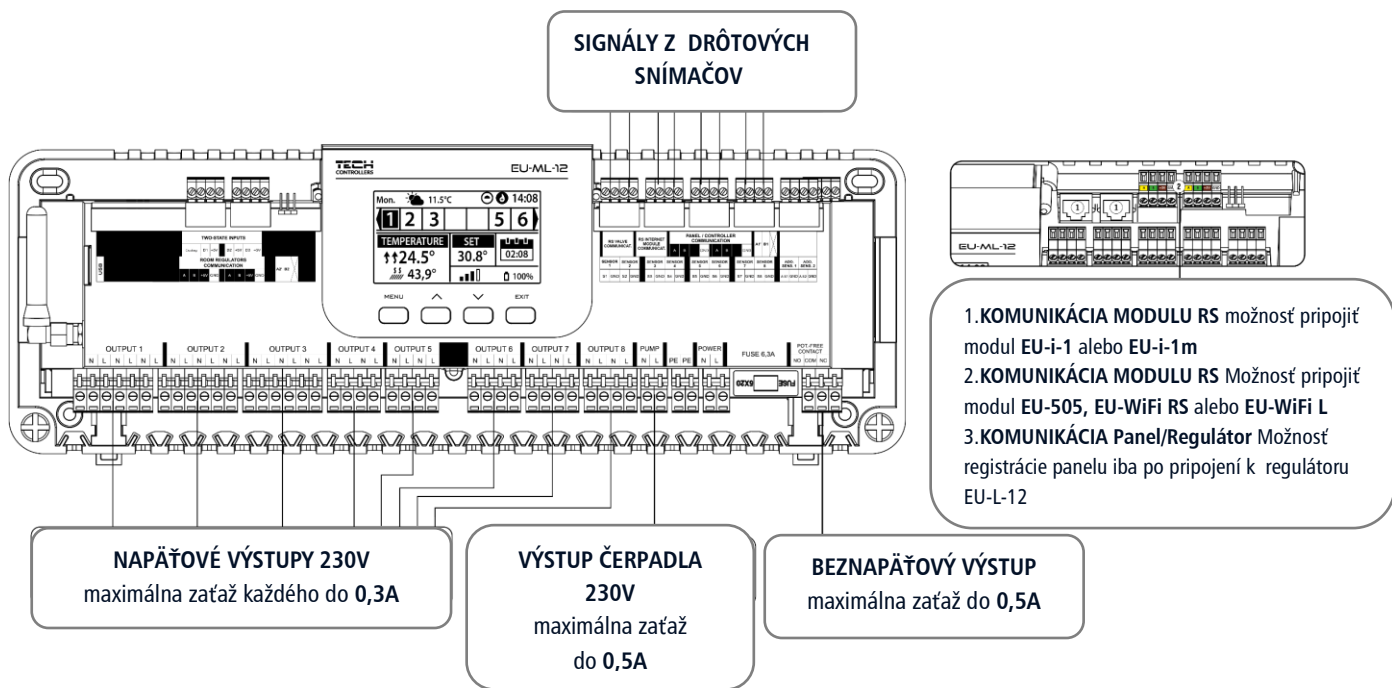


UPOZORNENIE



Ak je k EU-ML-12 pripojený internetový modul EU-WiFi RS, EU-505 alebo EU-WiFi L, aplikácia emodul.eu zobrazí len zóny daného regulátora EU-ML-12. Ak je však modul pripojený k hlavnému regulátoru EU-L-12, aplikácia zobrazí zóny celého systému.

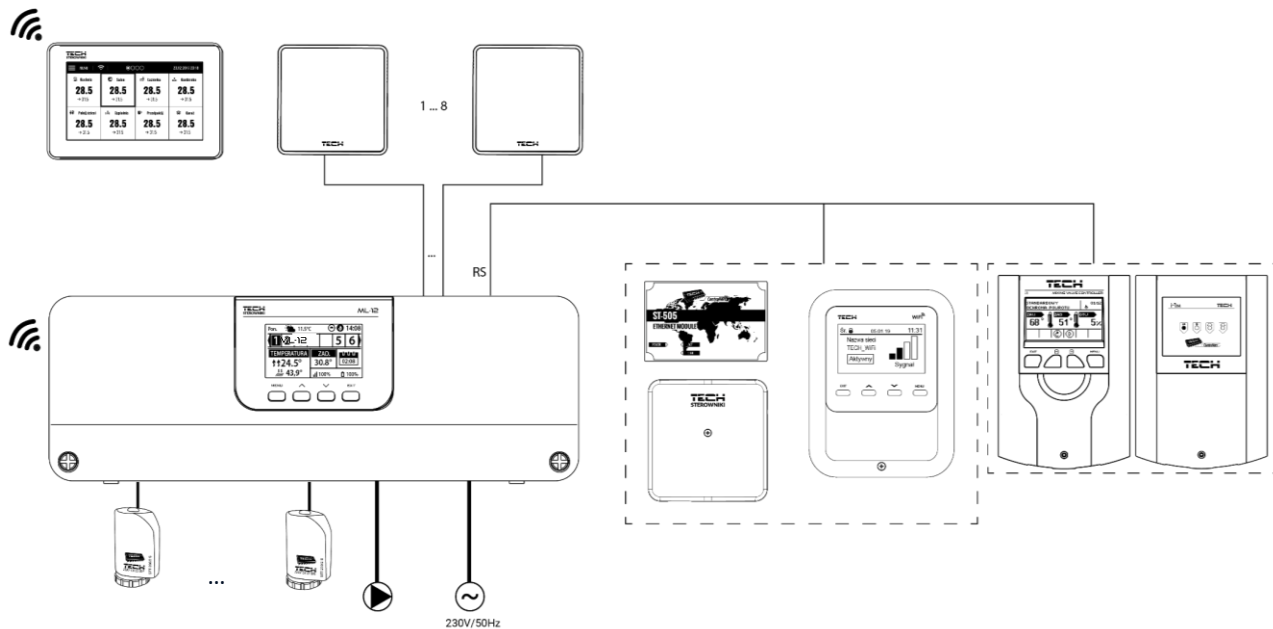


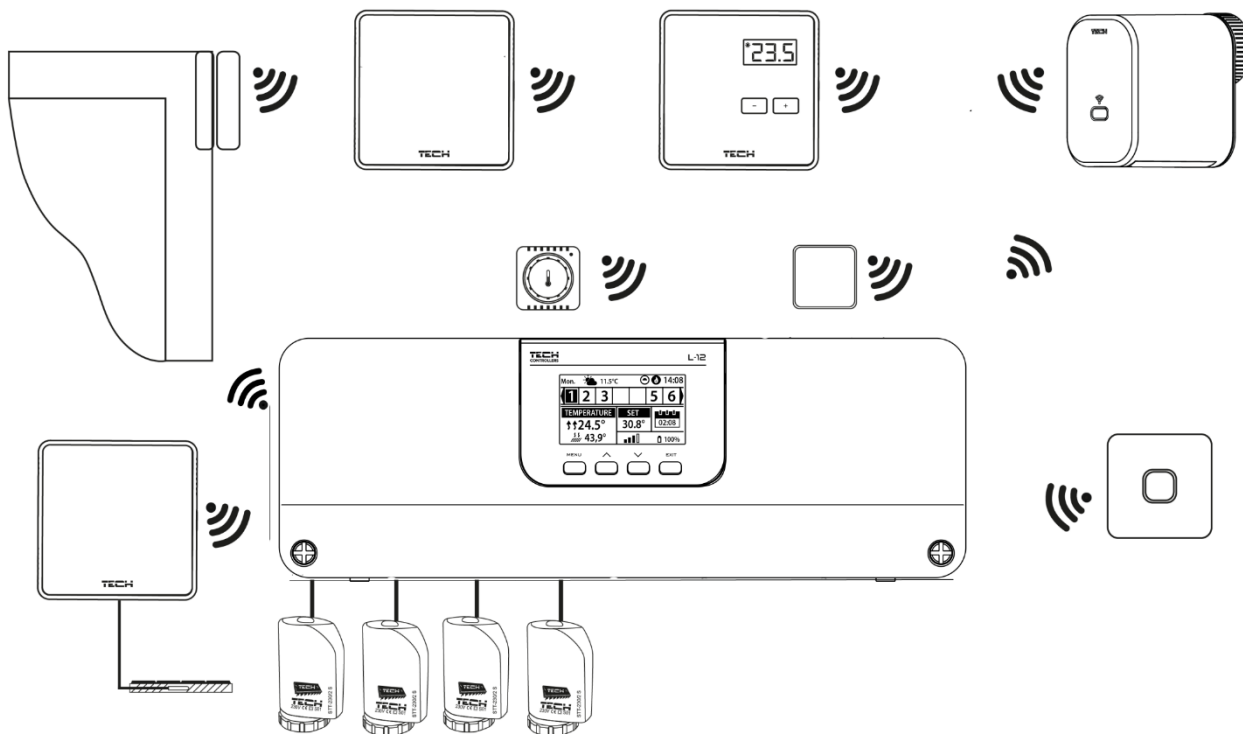

Prepojenie medzi regulátormi


V prípade drôtového prepojenia medzi zariadeniami: zónové regulátory (EU-L-12 a EU-ML-12), izbové regulátory a kontrolný panel, ukončovacie odpory (prepojky) musia byť použité na začiatku a na konci prenosovej linky. Zónové regulátory majú zabudovaný ukončovací odpor, ktorý je potrebné nastaviť do správnej polohy:

- A, B – ukončovací odpor zapnutý (prvý a posledný regulátor)
- B, X – neutrálna pozícia (výrobná)




UPOZORNENIE

Na poradí zónových regulátorov v prípade ukončovacieho spojenia nezáleží.

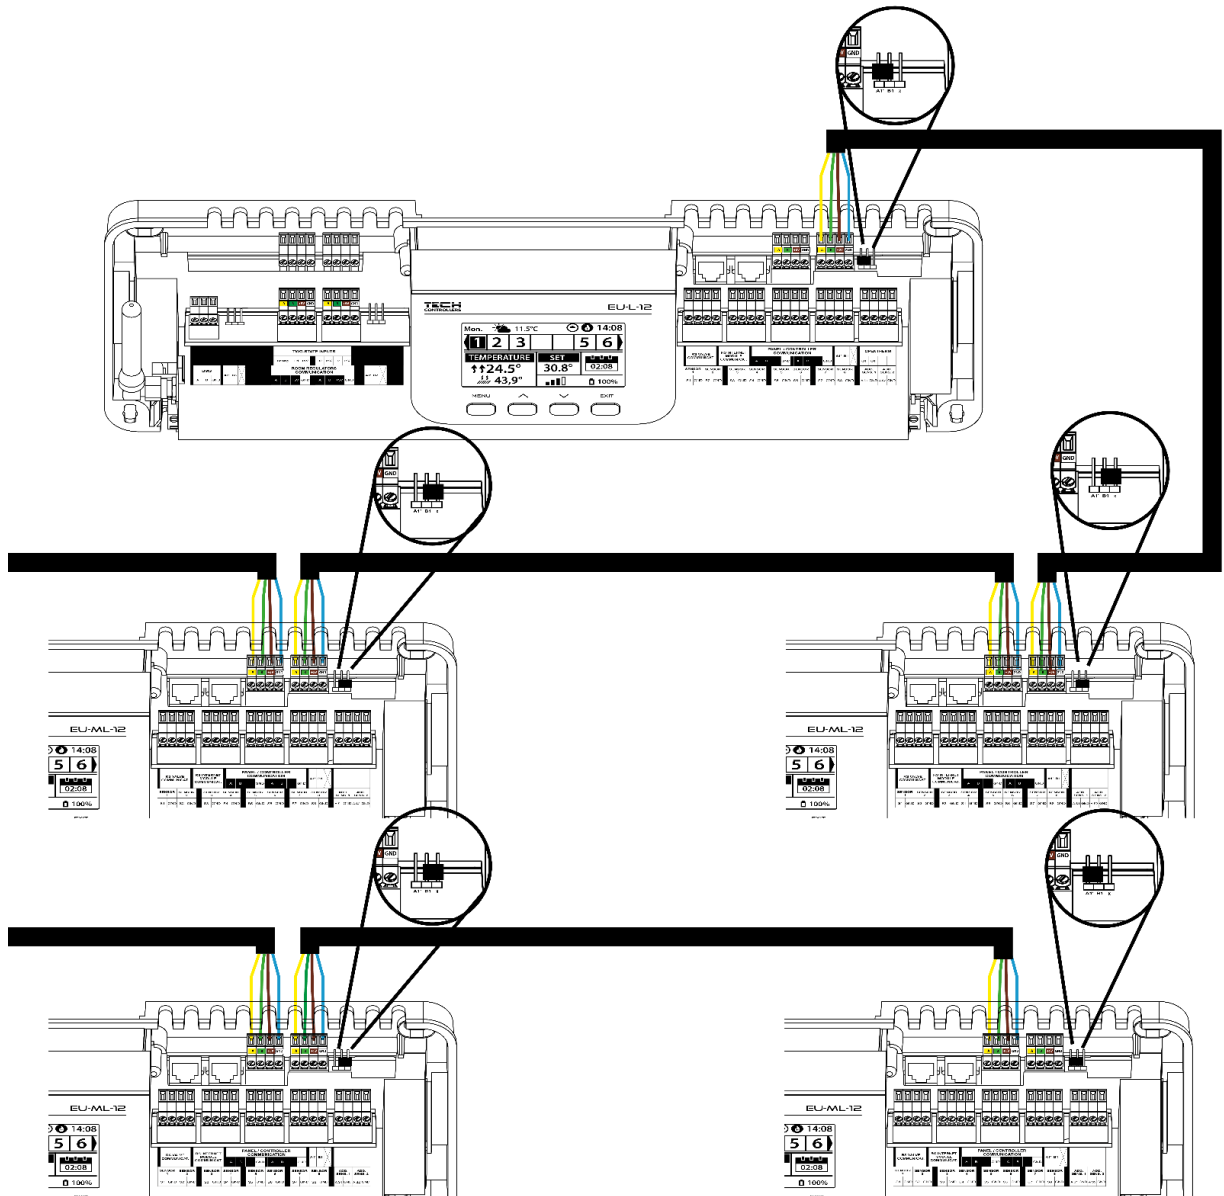


Prepojenie zónového regulátora s izbovými regulátormi

V prípade prepojenia izbových regulátorov s **prvým hlavným regulátorom**, ukončujeme (nastavíme „jumper“ do pozície ON) v **hlavnom regulátore** a **poslednom izbovom regulátore**.

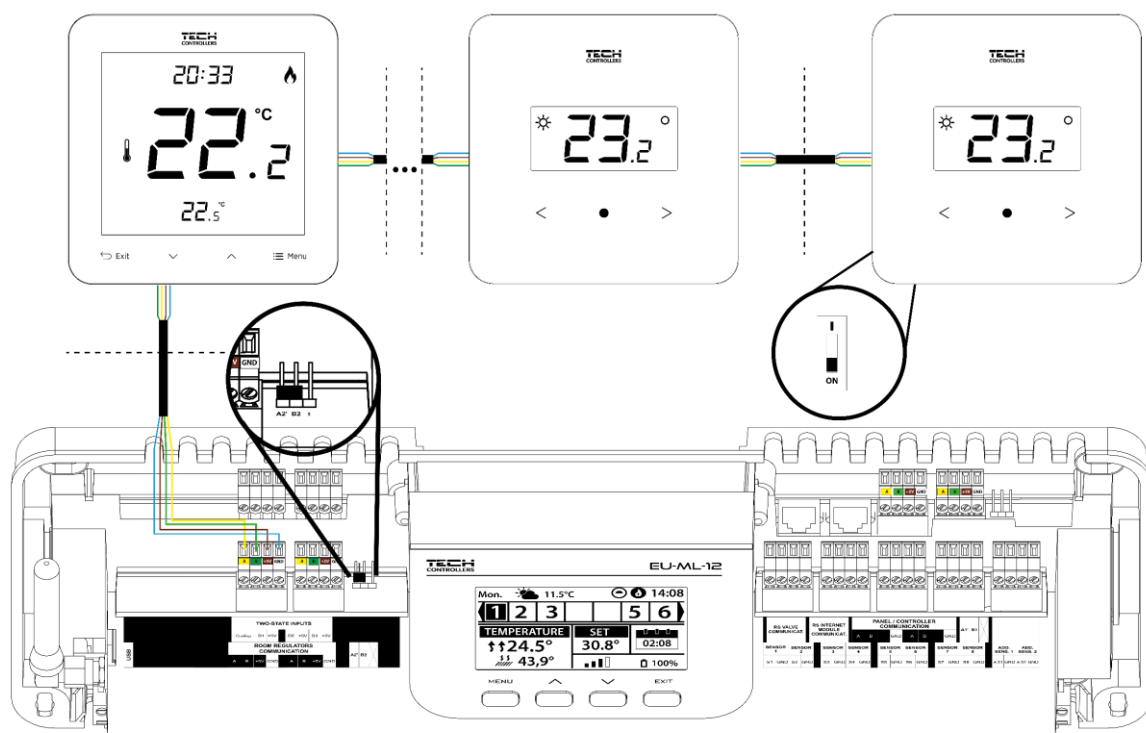

V prípade prepojenia izbových regulátorov s **hlavným regulátorom** nachádzajúcim sa v strede vedenia, ukončujeme (nastavíme „jumper“ do pozície ON) v **prvom a poslednom izbovom regulátore**.

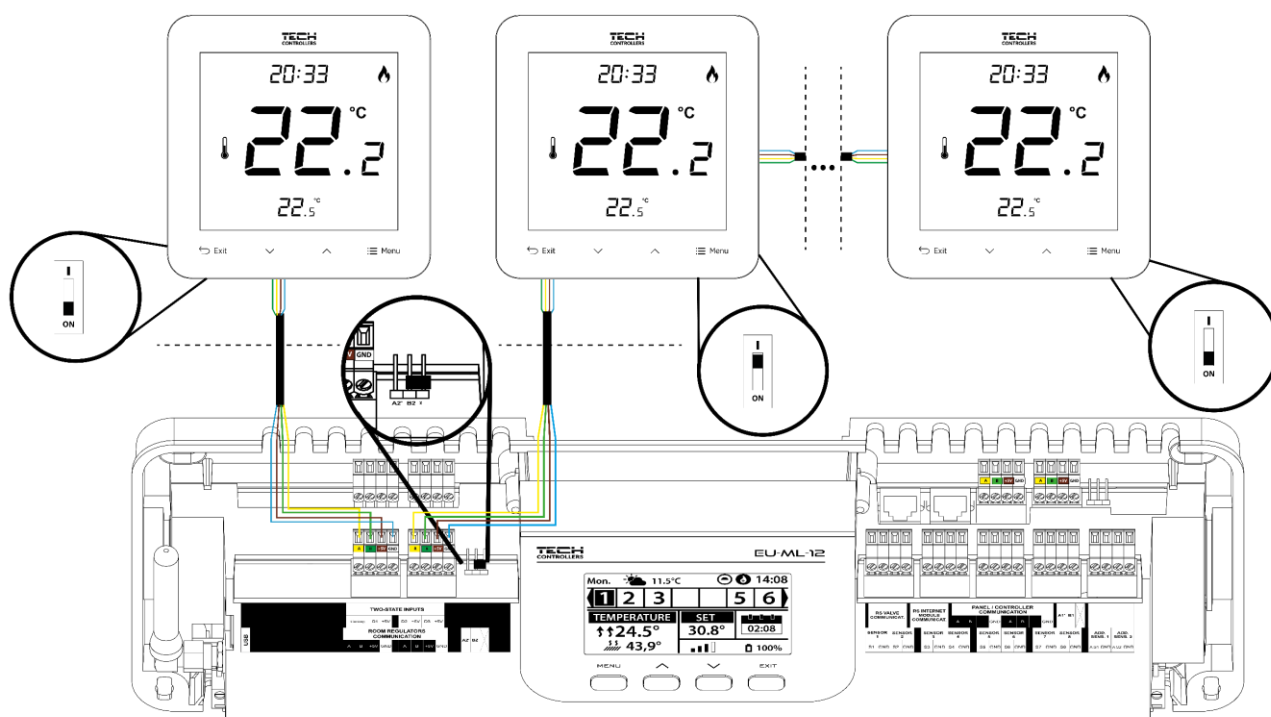

Prepojenie medzi zónovým regulátorom a kontrolným panelom

UPOZORNENIE




Panel je potrebné pripojiť k **prvému alebo poslednému** zónovému regulátoru, pretože panel nemôže používať ukončovacý odpor.

UPOZORNENIE



Ak je kontrolný panel pripojený k EU-ML-12, potom tento regulátor musí byť pripojený k hlavnému regulátoru EU-L-12 a panel je potrebné zaregistrovať: **Menu → Inštaláčne menu → Kontrolný panel → Typ zariadenia**. Panel je možné zaregistrovať ako drôtové alebo bezdrôtové zariadenie v závislosti od typu inštalácie. Na obrazovke panela EU-M-12 kliknite na možnosť **Registrovať**.

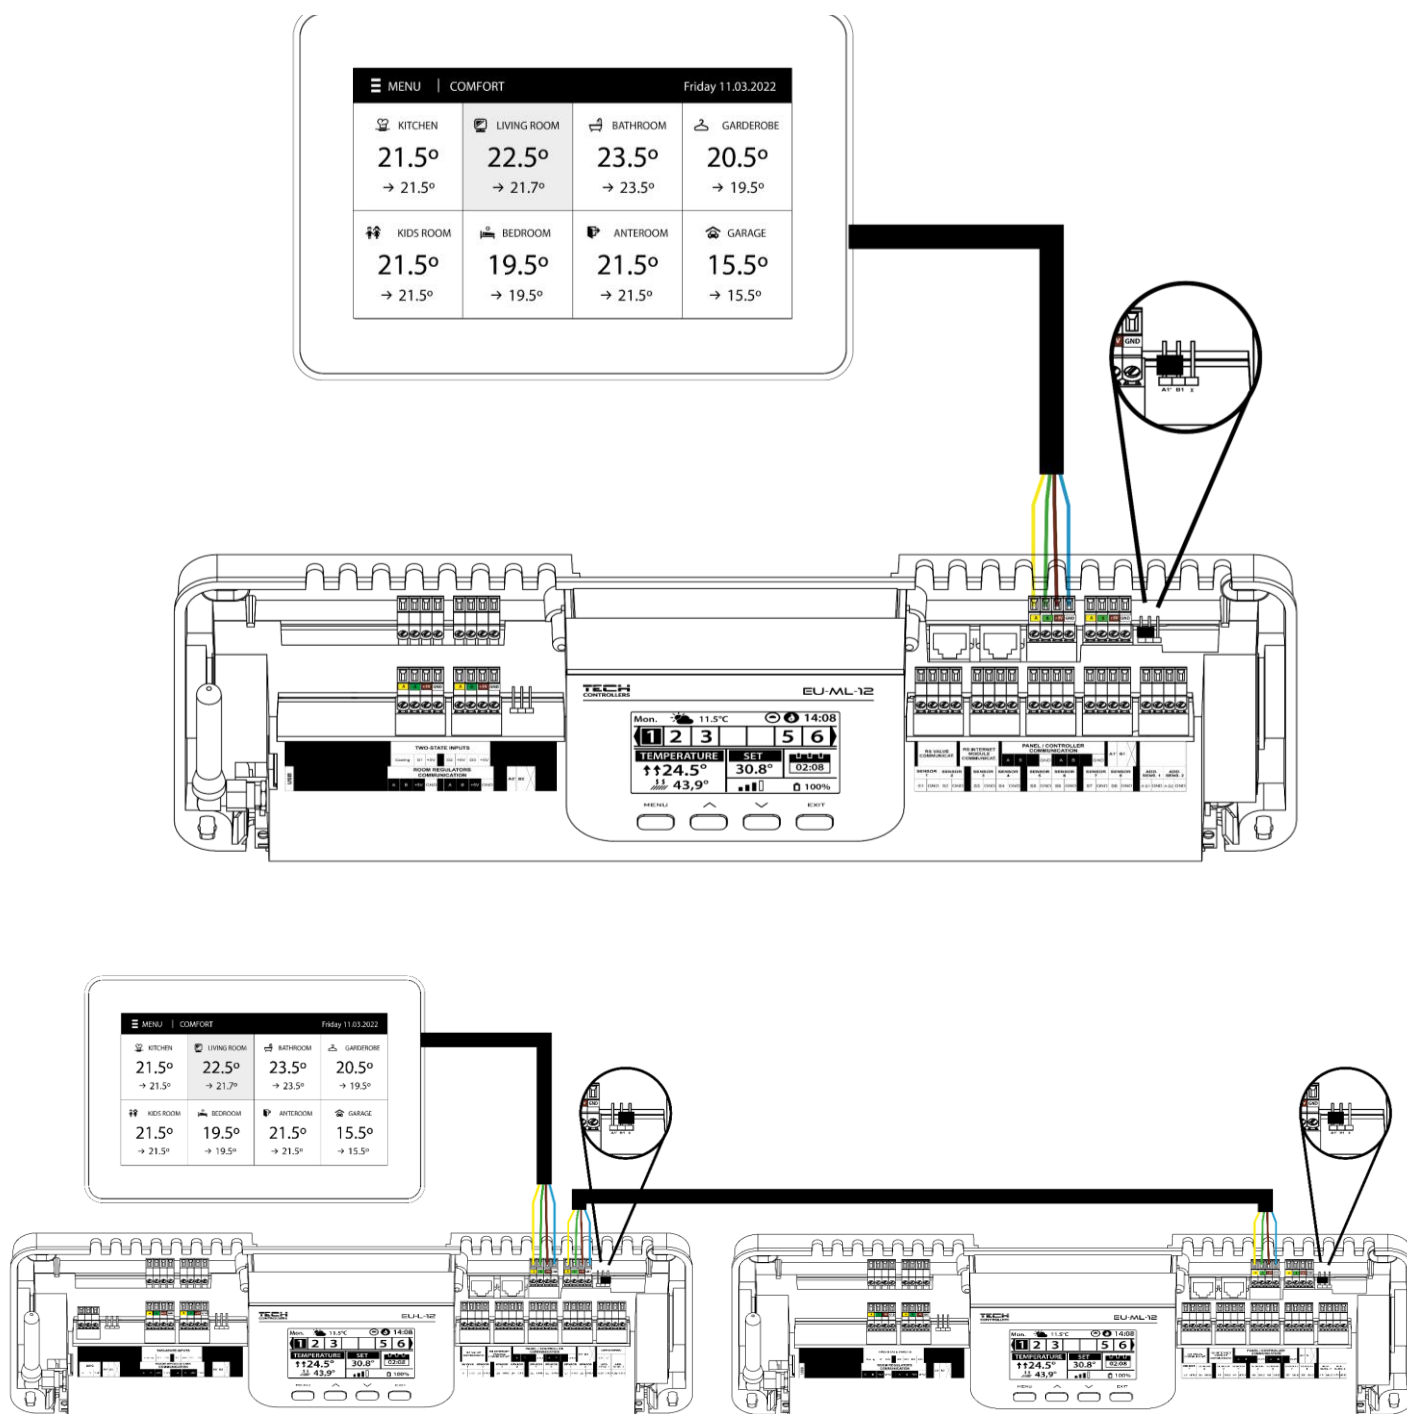

IV. PRVÉ SPUSTENIE

Pre správnu činnosť regulátora je potrebné pri prvom zapnutí postupovať podľa nasledujúcich krokov:

Krok 1. Pripojenie regulátora EU-ML-12 k všetkým zariadeniam, ktoré má ovládať

Pre pripojenie vodičov je potrebné demontovať kryt regulátora a následne pripojiť vodiče v súlade s popisom na konektoroch a podľa schém znázornených v návode na obsluhu.

Krok 2. Pripojenie napájania a kontrola správnosti pripojenia zariadení

Po zapojení všetkých zariadení je potrebné pripojiť napájanie riadiacej jednotky.

S použitím funkcie Manuálna prevádzka (**Menu → Inštaláčn é menu → Manuálna prevádzka**) preveriť činnosť jednotlivých zariadení. S využitím ∇ a \wedge vybrať zariadenie a stlačiť tlačidlo MENU – preverované zariadenie sa musí zapnúť. Týmto spôsobom je potrebné preveriť všetky pripojené zariadenia.

Krok 3. Nastavenie aktuálneho času a dátumu

Pre nastavenie aktuálneho času a dátumu je potrebné vybrať: **Menu → Nastavenie regulácie → Nastavenie času.**



UPOZORNENIE

Pri použití modulu EU-505, EU-WiFi RS alebo EU-WiFi L je možné automaticky stiahnuť aktuálny čas a dátum zo siete.

Krok 4. Konfigurácia snímačov teploty, izbových regulátorov

K tomu, aby regulátor EU-ML-12 ovládal konkrétnu zónu, je nutné aby prijal informácie o aktuálnej teplote v miestnosti. Najjednoduchším spôsobom je využitie drôtového snímača teploty EU-C-7p alebo bezdrôtového napr. EU-C-8r, EU-C-mini, EU-CL-mini. Ak chceme meniť nastavenie zadanej teploty priamo zo zóny, môžeme využiť drôtový izbový regulátor EU-R-12b, EU-R-12s alebo bezdrôtový napr. EU-R-8b, EU-R-8b PLUS, EU-R-8s PLUS. Pre registráciu snímača/regulátora s hlavným regulátorom je potrebné vybrať: **Menu → Inštaláčn é menu → Zóny → Zóna... → Izbový snímač → Výber snímača**

Krok 5. Konfigurácia kontrolného panela EU-M-12 a prídavných regulátorov EU-ML-12

Regulátor EU-ML-12 má možnosť pripojenia kontrolného panela EU-M-12, ktorý má nadradenú funkciu - umožňuje meniť zadané teploty v zónach, lokálne a globálne týždenné harmonogramy a pod.

V systéme je možné použiť iba jeden kontrolný panel, ktorý je potrebné zaregistrovať: **Menu → Inštaláčn é menu → Kontrolný panel.** Aby panel zobrazoval údaje o vstupoch obsluhovaných podriadeným regulátorom EU-ML-12, musí byť tento regulátor pripojený k hlavnému regulátoru EU-L-12, v ktorej je kontrolný panel zaregistrovaný.

Počet obsluhovaných zón je možné rozšíriť použitím prídavných (podriadených) regulátorov EU-ML-12 (max. 4 v systéme). Každý regulátor EU-ML-12 musí byť zaregistrovaný samostatne v nadradenom regulátore EU-L-12 výberom: **Menu → Inštaláčn é menu → Prídavn é moduly → Modul 1..4.**

Krok 6. Konfigurácia ďalších spolupracujúcich zariadení

Regulátor EU-ML-12 WiFi môže spolupracovať so zariadeniami, ako sú:

- Internetový modul **EU-505, EU-WiFi RS** alebo **EU-WiFi L**,
- Bezdrôtové elektrické pohony **STT-869** alebo **EU-G-X** (6ks na zónu),
- Bezdrôtové snímače otvorenia okna **EU-C-2n** (6ks na zónu),
- Drôtový snímač vonkajšej teploty **EU-291p NTC**,
- Bezdrôtový snímač vonkajšej teploty **EU-C-8zr**,
- Bezdrôtové spínacie kontakty **EU-MW-1** alebo **EU-MW-1-230V** (6ks na hlavný regulátor),
- Obsluha podlahového snímača **NTC**,
- Obsluha modulu pre zmiešavací ventil **EU-i-1** alebo **EU-i-1m**.

Po zapnutí internetového modulu môže užívateľ ovládať inštaláciu cez internet pomocou aplikácie emodul.eu. Podrobný popis konfigurácie nájdete v návode na obsluhu daného modulu.




UPOZORNENIE

Ak chce užívateľ používať tieto zariadenia v inštalácii, je potrebné ich správne pripojiť a/alebo zaregistrovať.


V. POPIS HLAVNÉHO DISPLEJA

Regulátor sa ovláda pomocou tlačidiel umiestnených pod hlavným displejom.

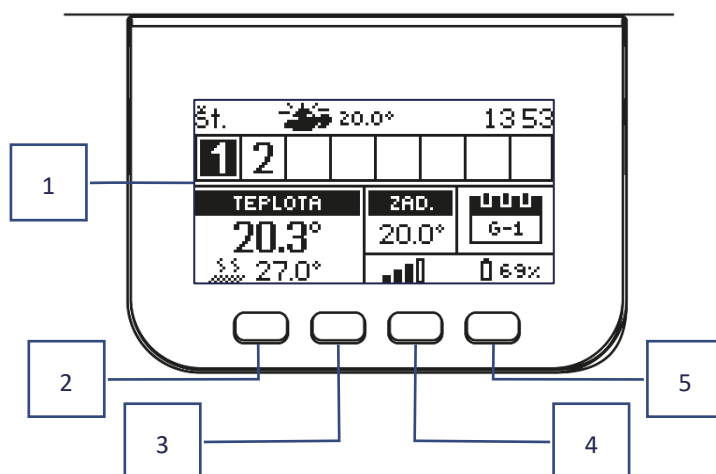

1. Displej regulátora.
2. **Tlačidlo MENU** – vstup do menu riadiacej jednotky, potvrdzovanie nastavení.
3. **Tlačidlo** ∇ - „dole“ „mínus“ – sa používa pre prezeranie jednotlivých funkcií v menu, zmenšenie hodnôt pri úprave parametrov. V priebehu bežnej prevádzky riadiacej jednotky týmto tlačidlom prepíname zobrazenie prevádzkových parametrov ďalších zón.
4. **Tlačidlo** \wedge - „hore“ „plus“ – sa používa pre prezeranie jednotlivých funkcií v menu, zvýšenie hodnôt pri úprave parametrov. V priebehu bežnej prevádzky riadiacej jednotky týmto tlačidlom prepíname zobrazenie prevádzkových parametrov ďalších zón.
5. **Tlačidlo EXIT** - výstup z menu regulátora, zrušenie nastavení, možnosť náhľadu zaregistrovaných pohonov a snímačov v danej zóne).

Príklad zobrazenia – ZÓNY

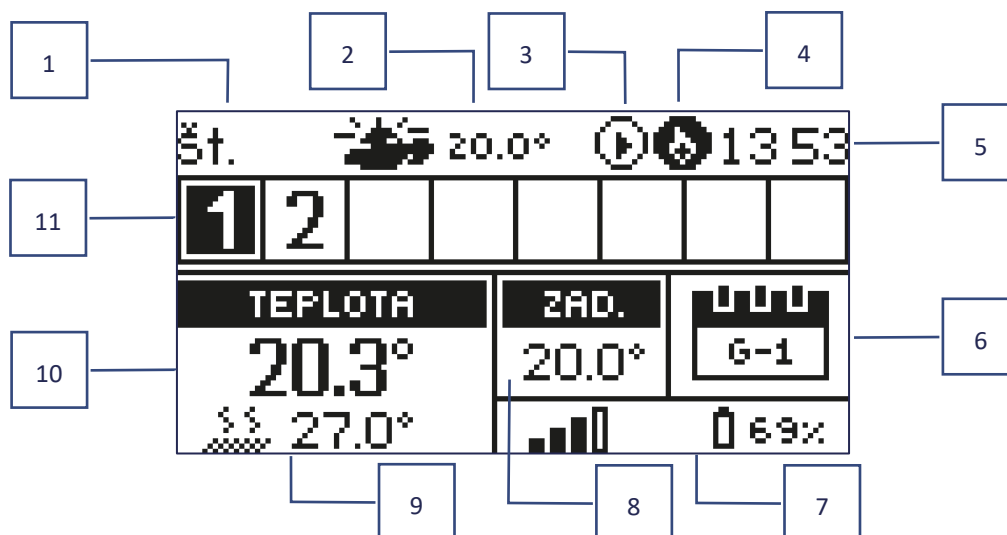


1. Aktuálny deň v týždni
2. Vonkajšia teplota
3. Symbol signalizujúci činnosť čerpadla
4. Zapnutý beznapäťový výstup NO/COM/NC (v prípade vykurovania – ikona plameňa, v prípade chladenia – ikona ventilátora)

	zóna je vykurovaná		zóna je chladená
---	--------------------	---	------------------



5. Aktuálny čas
6. Informácie o type prevádzkového režimu zobrazenej zóny

L	lokálny harmonogram	CON	stála teplota
G-1....G-5	globálny harmonogram 1-5	02:08	s časovým limitom


7. Úroveň batérii izbového snímača teploty/izbového regulátora v konkrétnej zóne
8. Intenzita signálu izbového snímača teploty/izbového regulátora v konkrétnej zóne
9. Aktuálna teplota podlahového snímača teploty v konkrétnej zóne
10. Aktuálna teplota izbového snímača teploty/izbového regulátora v konkrétnej zóne

	zóna je vykurovaná		zóna je chladená
---	--------------------	---	------------------

1. Informácia o zónach: Podsvietené číslo zóny označuje pripojený izbový snímač teploty, ktorý vysielala informácie o aktuálnej teplote v danej zóne. Ak nie je daná zóna vykúrená na zadanú teplotu, číslo bliká. Ak sa v danej zóne spustí alarm, namiesto čísla sa zobrazí výkričník.

Pre zobrazenie aktuálnych prevádzkových parametrov konkrétnej zóny je potrebné vybrať jej číslo – tlačidlami  .

Príklad zobrazenia - ZÓNA

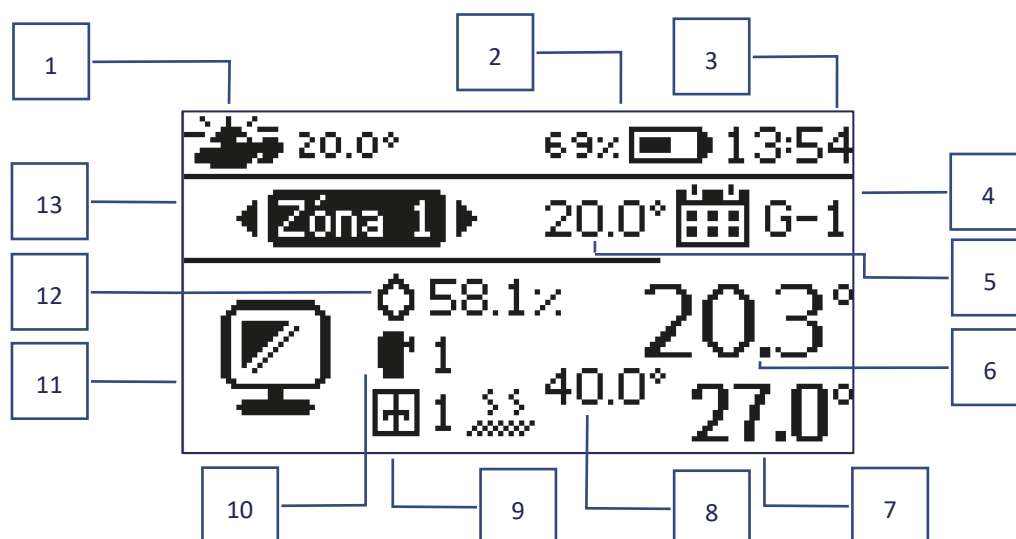

- | | |
|---|--|
| 1. Vonkajšia teplota | 8. Maximálna podlahová teplota v zóne |
| 2. Úroveň batérii izbového snímača teploty/izbového regulátora v zóne | 9. Informácia o počte zaregistrovaných snímačov otvorenia okna v zóne |
| 3. Aktuálny čas | 10. Informácia o počte zaregistrovaných termoelektrických pohonov v zóne |
| 4. Informácie o type prevádzkového režimu v zóne | 11. Ikona aktuálne zobrazenej zóny |
| 5. Zadaná (nastavená) teplota v zóne | 12. Aktuálna úroveň vlhkosti v zóne |
| 6. Aktuálna izbová teplota v zóne | 13. Názov zóny |
| 7. Aktuálna podlahová teplota v zóne | |

VI. FUNKCIE REGULÁTORA

Menu	Prevádzkový režim
	Zóny
	Nastavenie regulácie
	Inštaláčn� menu
	Servisn� nemu
	V�robn� nastavenia
	Inform�cia o programe

1. PREV DZKOV  REŽIM

Funkcia umoŹňuje aktivovať zvolen  prev dzkov  reŹim v danej z ne.

- **BeŹn  reŹim** – zadan  teplota z vis  od nastaven ho harmonogramu
- **Dovolenkov  reŹim** – zadan  teplota z vis  od nastaven  dan ho reŹimu

Menu → Inštal chn  menu → Z ny → Z na... → Nastavenia → Nastavenie tepl t > Dovolenkov  reŹim

- **Ekonomick  reŹim** – zadan  teplota z vis  od nastaven  dan ho reŹimu

Menu → Inštal chn  menu → Z ny → Z na... → Nastavenia → Nastavenie tepl t > Ekonomick  reŹim

- **Komfortn  reŹim** - zadan  teplota z vis  od nastaven  dan ho reŹimu

Menu → Inštal chn  menu → Z ny → Z na... → Nastavenia → Nastavenie tepl t > Komfortn  reŹim



UPOZORNENIE

- Zmena reŹimu na dovolenkov , ekonomick  a komfortn  plat  pre všetky z ny. Editovať je moŹn  len zadan  teplotu zvolen ho reŹimu pre konkr tnu z nu.
- V inom ako beŹnom prev dzkovom reŹime nie je moŹn  men  zadan  teplotu z  rovne izbov ho regul tora.

2. Z NY

2.1. ZAPNUT 

Aby sa dan  z na zobrazovala na displeji ako akt vna, mus  byť v nej zaregistrovan  sn ma  / izbov  regul tor (pozri: Inštal chn  menu). Funkcia umoŹňuje deaktivovať z nu a skryť parametre z hlavn ho displeja.

2.2. ZADAN  TEPLOTA

Zadan  teplota v danej z ne je z visl  od nastavenia vybran ho t Źdenn ho harmonogramu. Funkcia *Zadan  teplota* vŹak umoŹňuje nastavenie odliŹnej zadanej hodnoty. Po jej nastaven  sa na displeji zobraz  moŹnosť nastavenia  asu, po dobu ktor ho m  byť uveden  teplota platn . Po uplynut  nastaven ho  asu bude zadan  teplota v konkr tnej z ne op ť z visl  iba na t Źdenom harmonograme alebo na vopred vybranom prev dzkovom reŹime. Na hlavnom displeji sa priebeŹne zobrazuje hodnota zadanej teploty spolu s  asom do jej ukon enia (pozri popis hlavn ho displeja).

UPOZORNENIE



Ak je  as zadanej teploty nastaven  ako CON, t to teplota bude platn  na dobu neur it  (st la teplota).


2.3. PREVÁDZKOVÝ REŽIM

Uživateľ má možnosť nastaviť týždenný harmonogram tak pre vykurovanie, ako aj chladenie. Uživateľ má v každej zóne možnosť nastaviť šesť týždenných harmonogramov: 1 - lokálny, 5 - globálnych.


- **Lokálny harmonogram** - je to týždenný harmonogram, ktorý je priradený iba ku konkrétnej zóne
- **Harmonogram globálny 1-5** – nastavenia tohto harmonogramu platia pre všetky zóny, v ktorých je aktivovaný
- **Stála teplota (CON)** - funkcia umožňuje nastaviť zadanú teplotu, ktorá sa bude platná v danej zóne po celý čas bez ohľadu na dennú dobu
- **S časovým limitom** – funkcia umožňuje nastaviť zadanú teplotu, ktorá bude trvať len určitý čas. Po uplynutí tohto času sa zadaná teplota vráti do pôvodného režimu (harmonogramu alebo stálej teploty bez časového obmedzenia)

Nastavenie harmonogramu

Menu → Zóny → Zóna... → Prevádzkový režim → Harmonogram... → Upravte

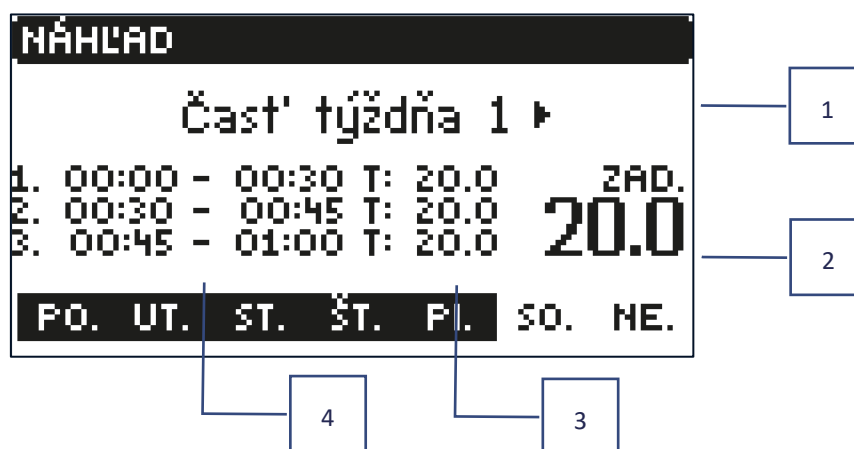

1. Dni, pre ktoré platia vyššie uvedené nastavenia
2. Zadaná teplota mimo časové úseky
3. Zadaná teplota pre časové úseky
4. Časové úseky

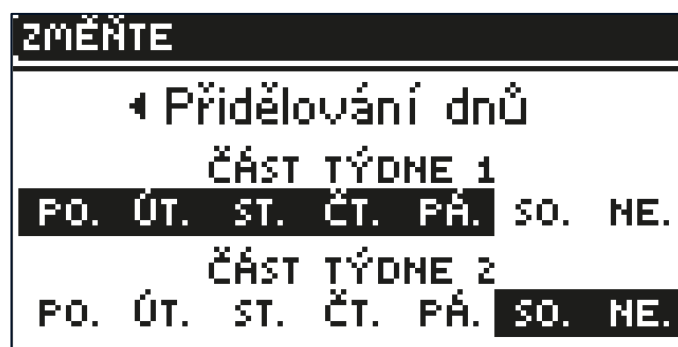

Pre nastavenie harmonogramu je potrebné:

- Šípkami ∇/\wedge Vyberte časť týždňa, pre ktorý sa bude používať harmonogram (časť týždňa 1 alebo časť týždňa 2).
- Tlačidlom MENU prejdite na nastavenie zadanej teploty, ktorá bude platiť mimo časových úsekov - nastavte šípkami, potvrdte tlačidlom MENU.
- Tlačidlom MENU prejdite do nastavení časových intervalov a nastavenej teploty, ktorá bude platiť v danom časovom intervale, nastavte šípkami, potvrdte tlačidlom MENU.

- Ďalej prejdite k edícii dní, ktoré priradíme k 1. alebo 2. časti týždňa, aktívne dni sú zobrazené bielou farbou. Nastavenia potvrdíte tlačidlom MENU, šípkami sa presúvajte medzi dňami.

Po nastavení harmonogramu pre všetky dni v týždni stlačte tlačidlo EXIT a vyberte voľbu **Potvrdiť** stlačením tlačidla MENU.



UPOZORNENIE

Užívateľ má možnosť nastaviť tri rôzne časové intervaly v danom harmonograme (s presnosťou do 15 minút).

3. NASTAVENIE REGULÁCIE

3.1. NASTAVENIE ČASU

Aktuálny čas a dátum je možné automaticky stiahnuť zo siete, ak je pripojený internetový modul a je zapnutý automatický režim. Užívateľ má tiež možnosť manuálne nastaviť čas a dátum, ak automatický režim nepracuje správne.

3.2. NASTAVENIE DISPLEJA

Funkcia umožňuje prispôbiť displej individuálnym potrebám užívateľa.

3.3. ZVUK TLAČIDIEL

Funkcia slúži na zapnutie zvuku, ktorý sa ozve pri stlačení tlačidiel.

4. INŠTALAČNÉ MENU

Inštalačné menu je najrozsiahlejšie menu regulátora, kde má užívateľ k dispozícii širokú škálu funkcií, ktoré umožňujú maximálne využitie možností regulátora.

Inštalačné menu

Zóny

Prídavné kontakty

Zmiešavací ventil

Hlavný modul

Konfigurácia repeatera

Internetový modul

Manuálna prevádzka

Vonkajší snímač

Zastavenie vykurovania

Beznapäťový výstup

Čerpadlo

Vykurovanie - chladenie

Nastavenie antistop

Max. vlhkosť

Jazyk

Tepelné čerpadlo

Výrobné nastavenia

4.1. ZÓNY



Aby bola na displeji regulátora daná zóna aktívna, musí byť v nej zaregistrovaný/aktivovaný izbový snímač alebo regulátor a následne musí byť táto zóna zapnutá.

Zóna...	Izbový snímač
	Zapnúť
	Zadaná teplota
	Prevádzkový režim
	Nastavenie výstupov
	Nastavenia
	Servopohony
	Snímače okien
	Podlahové kúrenie

4.1.1. IZBOVÝ SNÍMAČ

Funkcia umožňuje vybrať snímač medzi drôtovým snímačom NTC, drôtovým izbovým regulátorom s RS komunikáciou alebo bezdrôtovým snímačom/izbovým regulátorom.

- **Hysterézia** - zavádza toleranciu pre zadanú izbovú teplotu v rozsahu 0,1÷5°C, pri ktorej dochádza k vykurovanu/chladeniu.

Príklad:

Zadaná izbová teplota: 23°C

Hysterézia: 1°C

Izbový snímač bude signalizovať, že miestnosť požaduje dokúrenie, keď teplota klesne na 22°C.

- **Kalibrácia** - kalibrácia izbového snímača sa vykonáva počas inštalácie alebo po dlhšom používaní regulátora, ak sa zobrazená teplota líši od skutočnej teploty. Rozsah nastavenia: od -10°C do +10°C s presnosťou 0,1°C.

4.1.2. ZADANÁ TEPLOTA

Funkcia je popísaná v kapitole [Menu → Zóny](#).

4.1.3. PREVÁDZKOVÝ REŽIM

Funkcia je popísaná v kapitole [Menu → Zóny](#).

4.1.4. NASTAVENIE VÝSTUPOV

Funkcia ovláda výstupy: podlahové čerpadlo, beznapäťový výstup a vstupy snímačov 1-8 (snímač NTC pre ovládanie teploty v zóne alebo podlahový snímač pre ovládanie teploty podlahy). Vstupy snímačov 1-8 sú priradené k zónam 1-8.

Typ snímača, ktorý ste tu vybrali, sa predvolene zobrazí v možnosti: [Menu → Inštaláčné menu → Zóny → Zóna... → Izbový snímač → Výber snímača](#) (pre snímač izbovej teploty) a [Menu → Inštaláčné menu → Zóny → Zóna... → Podlahové kúrenie → Podlahový snímač → Výber snímača](#) (pre podlahový snímač teploty).

Výstupy oboch snímačov slúžia na registráciu zóny drôtovo.

Funkcia tiež umožňuje vypnúť výstup pre čerpadlo a beznapäťový výstup v danej zóne. Táto zóna sa napriek potrebe vykurovania nebude podieľať na spúšťaní výstupov.

4.1.5. NASTAVENIA

- **Ekvitermická regulácia** - užívateľ môže povoliť/zakázať ekvitermickú reguláciu.



UPOZORNENIE


Ekvitermická regulácia bude v prevádzke, ak v **Menu** → **Inštaláčn  menu** → **Vonkajší snímač**, označíme funkciu **Ekvitermická regulácia**.

- **Kúrenie** – funkcia umožňuje zap./vyp. zónu do/z algoritmu kúrenia. Je tiež možné vybrať harmonogram, ktorý bude platiť v zóne počas vykurovania, a upraviť samostatnú stálu teplotu.
- **Chladenie** - funkcia umožňuje zap./vyp. zónu do/z algoritmu chladenia. Je tiež možné vybrať harmonogram, ktorý bude platiť v zóne počas chladenia, a upraviť samostatnú stálu teplotu.
- **Nastavenie teplôt** – tu môže užívateľ nastaviť požadované teploty pre tri prevádzkové režimy (komfortný režim, ekonomický režim, dovolenkový režim).
- **Optimum start**


Optimum štart je inteligentný systém regulácie vykurovania. Je založený na neustálom monitorovaní výkonu systému vykurovania domu. S využitím získaných informácií v časovom predstihu automaticky aktivuje vykurovanie s cieľom dosiahnuť zadané teploty.

Tento systém nevyžaduje žiadnu účasť zo strany užívateľa a presne reaguje na všetky zmeny, ktoré môžu vplývať na výkon vykurovacieho systému. Ak sa napríklad urobia v inštalácii domu zmeny a dom sa vykuruje rýchlejšie ako predtým, systém Optimum štart rozozná zmenu pri ďalšej naprogramovanej zmene teploty a v nasledujúcom cykle oneskorí aktiváciu vykurovania až do poslednej chvíle, čím skráti čas potrebný na dosiahnutie zadanej teploty.

*Teplota miestnosti -
vypnutá funkcia OPTIMUM START:*

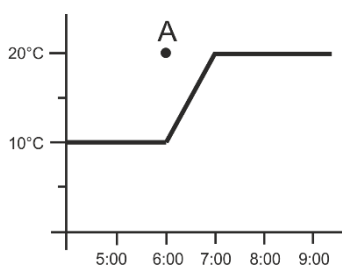

*Teplota miestnosti -
zapnutá funkcia OPTIMUM START*

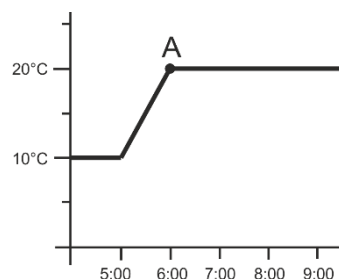

A – naprogramovaný čas zmeny ekonomickej teploty na komfortnú teplotu

Aktivácia tejto funkcie zabezpečí, že v momente naprogramovanej zmeny zadanej teploty z komfortnej na ekonomickú a opačne sa aktuálna teplota v miestnosti priblíži k zadanej hodnote.



UPOZORNENIE

Funkcia Optimum start pracuje iba v režime vykurovania.

4.1.6. SERVOPOHONY


➤ Nastavenia

- **SIGMA** - Funkcia *SIGMA* umožňuje plynulé ovládanie elektrického pohonu ventilu. Užívateľ má možnosť nastavenia **minimálnej a maximálnej úrovne zatvorenia ventilu** - to znamená, že stupeň otvorenia a zatvorenia ventilu nikdy neprekročí tieto hodnoty. Okrem toho užívateľ nastavuje parameter **Rozsah**, ktorý určuje pri akej teplote miestnosti sa ventil začne zatvárať alebo otvárať.



UPOZORNENIE

Funkcia SIGMA je k dispozícii iba pre pohony G-X alebo STT-869.

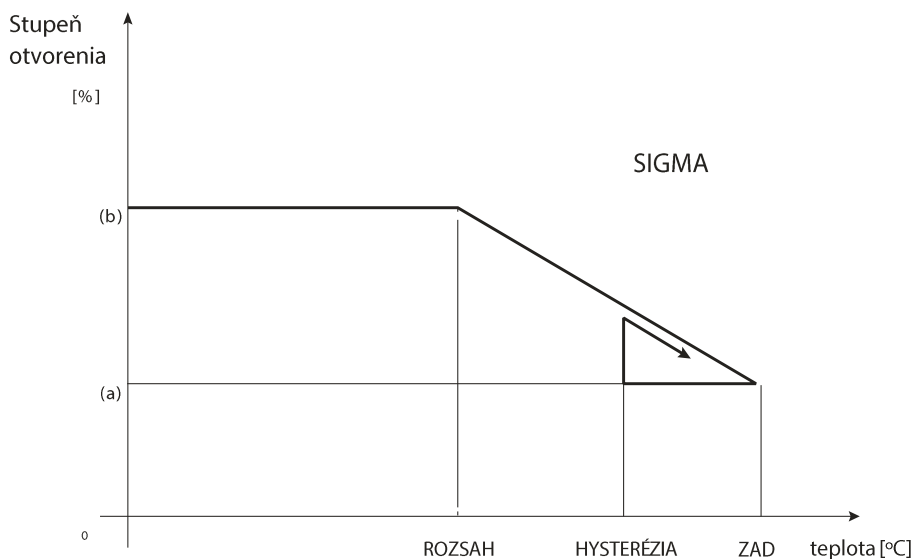

Príklad:

Zadaná teplota v zóne: 23°C

Minimálne otvorenie: 30%

Maximálne otvorenie: 90%

Rozsah: 5°C

Hysterézia: 2°C

Pri hore uvedených nastaveniach sa ventil začne zatvárať keď teplota v zóne dosiahne 18°C (zadaná teplota znížená o hodnotu rozsahu: 23-5). Minimálne otvorenie nastane v čase, keď teplota v zóne dosiahne hodnotu zadanej teploty.

Po jej dosiahnutí začne teplota v zóne klesať. Keď dosiahne teplota hodnotu 21°C (zadaná teplota znížená o hodnotu hysterézie: 23-2) ventil sa začne otvárať. Maximálne otvorenie dosiahne v čase, keď teplota v zóne dosiahne hodnotu 18°C.

- **Zabezpečenie** - Pri výbere tejto funkcie zónová regulácia kontroluje teplotu. Ak zadaná hodnota bude prekročená o počet stupňov v parametri **Rozsah**, potom všetky pohony sa uzavru (0% otvorenia). Táto funkcia je aktívna len vtedy, keď je aktivovaná funkcia SIGMA.
- **Núdzový režim** - umožňuje manuálnu zmenu otvorenia servopohonov, v prípade alarmu v danej zóne (porucha snímača, chyba komunikácie s izbovým regulátorom). Ak regulátor nefunguje správne, nastavenie otvorenia servopohonov je možné pomocou možností v hlavnom regulátore alebo webovej (mobilnej) aplikácie.

Ak regulátor pracuje správne, tento režim nemá vplyv na ovládanie servopohonov, pretože regulátor sa rozhoduje o otvorení na základe nastavenej teploty. Ak dôjde k výpadku napájania hlavného regulátora, pohony sa presunú do polohy špecifikovanej v ich hlavných parametroch.

- **Servopohon 1-6** - funkcia umožňuje zaregistrovať bezdrôtový elektrický pohon. Za týmto účelom zvolte **Zaregistrovať** a krátko stlačte komunikačné tlačidlo na elektrickom pohone. Po úspešnej registrácii sa zobrazí doplnková funkcia **Informácie**, kde si užívateľ môže pozrieť parametre pohonu, napr. stav batérie, dosah signálu a pod. Taktiež je možné odstrániť daný pohon alebo všetky naraz.

4.1.7. SNÍMAČE OKIEN

➤ Nastavenia

- **Zap.** - funkcia umožňuje zapnutie snímača otvorenia okna (možné iba po zaregistrovaní snímača).
- **Čas oneskorenia** - funkcia umožňuje nastaviť čas oneskorenia. Po uplynutí času oneskorenia posielajú riadiaca jednotka informácie pohonom o potrebe ich zavretia. Časový rozsah 0-30 min.

Príklad: Čas oneskorenia je nastavený na 10 min. V prípade, že je okno otvorené, snímač pošle informáciu zónovej regulácii o otvorení okna. Snímač posielajú pravidelne informáciu o stave okna. Ak je okno stále otvorené (po uplynutí času 10 min), zónová regulácia uzavrie pohony a vypne vykurovanie danej zóny.



UPOZORNENIE

Ak je čas oneskorenia nastavený na 0 min, vyslanie informácie k pohonom prebehne okamžite.

- **Bezdrôtové** – funkcia umožňuje zaregistrovať snímač otvorenia okna (1-6 ks. na zónu). Aby ste zaregistrovali snímač okna je potrebné zvoliť možnosť **Zaregistrovať** a následne krátko stlačiť komunikačné tlačidlo na snímači. Po úspešnej registrácii sa zobrazí doplnková funkcia **Informácie**, kde si užívateľ môže pozrieť parametre pohonu, napr. stav batérie, dosah signálu a pod. Taktiež je možné odstrániť daný pohon alebo všetky naraz.

4.1.8. PODLAHOVÉ KÚRENIE

➤ Podlahový snímač

- **Výber snímača** - funkcia slúži na aktiváciu (drôtového) alebo registráciu (bezdrôtového) podlahového snímača. V prípade bezdrôtového snímača je potrebné ho zaregistrovať dodatočným stlačením komunikačného tlačidla na snímači.
- **Hysterézia** – hysterézia podlahového vykurovania zavádza toleranciu maximálnej a minimálnej teploty podlahy (v rozsahu 0,1 ÷ 5°C).

Príklad:

Maximálna teplota podlahy: 45°C

Hysterézia: 2°C

Ak teplota podlahy stúpne nad nastavenú maximálnu teplotu 45°C, vypne sa podlahové vykurovanie. Vykurovanie sa zapne iba vtedy, keď teplota podlahy klesne na 43°C (pokiaľ nie je dosiahnutá izbová teplota).

- **Kalibrácia** – kalibrácia podlahového snímača teploty sa vykonáva po inštalácii alebo po dlhšom používaní regulácie, ak zobrazovaná teplota sa líši od skutočnej. Rozsah nastavenia: -10 do +10°C s presnosťou do 0,1°C.



UPOZORNENIE

Počas režimu chladenia sa podlahový snímač nepoužíva.

➤ **Prevádzkový režim**

- **Vypnutý** – výberom tejto možnosti sa vypne režim podlahového vykurovania, t.j. *Ochrana podlahy* a *Profil komfort* nie sú aktívne.
- **Ochrana podlahy** – funkcia slúži na udržanie podlahovej teploty pod maximálnou zadanou teplotou, aby sa zabránilo prehriatiu inštalácie. Keď podlahová teplota dosiahne maximálnu zadanú teplotu, vykurovanie zóny sa vypne.
- **Profil komfort** – Funkcia slúži na udržanie komfortnej podlahovej teploty. Keď podlahová teplota dosiahne maximálnu zadanú teplotu, vykurovanie zóny sa vypne, aby sa zabránilo prehriatiu inštalácie. Keď podlahová teplota klesne pod minimálnu zadanú teplotu, vykurovanie zóny sa zapne.


➤ **Minimálna teplota**

Funkcia slúži na nastavenie minimálnej teploty podlahy ako ochrana pred nechceným vychladnutím podlahy. Ak teplota klesne pod minimálnu nastavenú teplotu podlahy, zóna sa zapne, bez ohľadu na teplotu v miestnosti. Funkcia je dostupná iba pri výbere prevádzkového režimu *Profil komfort*.

➤ **Maximálna teplota**

Funkcia slúži na nastavenie maximálnej teploty podlahy ako ochrana pred prehriatím podlahy. Ak teplota prekročí maximálnu nastavenú teplotu, zóna sa vypne, bez ohľadu na teplotu v miestnosti.

4.2. PRÍDAVNÉ KONTAKTY



Funkcia umožňuje obsluhu ďalších kontaktov. Najskôr takýto kontakt (1-6 ks.) zaregistrujte. Ak to chcete urobiť, vyberte možnosť *Registrácia* a krátko stlačte komunikačné tlačidlo na zariadení, napr. MW-1.

Po zaregistrovaní modulu sa zobrazia nasledujúce možnosti::

- **Informácie** - na displeji regulátora sa zobrazujú informácie o stave, prevádzkovom režime, dosahu a čase oneskorenia.
- **Zap.** – funkcia umožňuje zapnutie/vypnutie prídavného kontaktu.
- **Prevádzkový režim** – užívateľ má možnosť zapnutia vybraného prevádzkového režimu.
- **Časový režim** – funkcia umožňuje nastaviť čas činnosti kontaktu na konkrétny čas. Užívateľ môže zmeniť stav kontaktu označením/odznačením možnosti *Aktívny* a nastaviť *Čas prevádzky* tohto režimu.
- **Stály režim** – funkcia umožňuje nastaviť trvalú prevádzku kontaktu. Užívateľ môže zmeniť stav kontaktu označením/odznačením možnosti *Aktívny*.
- **Relé** – kontakt pracuje v súlade so zónami, ku ktorým je priradený.
- **Odvlhčovanie** – v prípade prekročenia *Maximálnej vlhkosti* v danej zóne, táto možnosť umožňuje aktiváciu odvlhčovacieho zariadenia.
- **Nastavenie harmonogramu** – funkcia umožňuje nastaviť prevádzkový harmonogram kontaktu (bez ohľadu na stav zón).




UPOZORNENIE

Funkcia *Odvlhčovanie* pracuje iba v prevádzkovom režime *Chladenie*.

- **Odstrániť** – funkcia slúži na odstránenie daného kontaktu.

4.3. ZMIEŠAVACÍ VENTIL



Zónov  regul cia EU-ML-12 m že obsluhovať zmiešavací ventil prostredn ctvom modulu zmiešavacieho ventilu (napr.: EU-i-1, EU-i-1m). Tieto moduly komunikuj  cez RS komunik ciu, ale je nutn  ich registr cia. Pre ovl danie sl ži rad parametrov,  o umo ňuje prisp sobit' prev dzku individu lnym potreb m. Všetky parametre nastavenia zmiešavacieho ventilu s  dostupn  cez internet.

- **Inform cie** - funkcia umo ňuje zobrazit' stav parametrov ventilu.
- **Zaregistrovať** – modul pre zmiešavací ventil je mo n  zaregistrovať po zadan  k du nach dzaj ceho sa na zadnej strane modulu, alebo vo funkcii **Menu → Inform cia o programe**.
- **Manu lna prev dzka** – u ivateľ m  mo nosť manu lne odsk sať ventil. Otvoriť/zatvoriť ventil a zapn ť/vypn ť  erpadlo za  elom kontroly spr vnej  innosti zariaden .
- **Verzia** - funkcia zobraz   islo verzie softv ru modulu zmiešavacieho ventilu. Tak to inform cie s  potrebn  pre pr padn  kontakt so servisom
- **Odstr nenie ventilu** - funkcia sl ži na  pln  odstr nenie modulu zmiešavacieho ventilu. Funkcia sa vyu iva napr klad pri demont ži ventilu alebo v mene modulu (n sledne je potrebn  nov  modul zaregistrovať).
- **Zap.** – funkcia umo ňuje zapn ť ventil alebo ho do asne vypn ť.
- **Zadan  teplota ventilu** – tento parameter umo ňuje nastaviť zadan  teplotu ventilu.
- **Letn  re im** – zapnut m letn ho re imu sa uzatvoriť ventil, aby sa zbyto ne nevykuroval dom. Ak je teplota kotla pr li  vysok  (vy aduje zapnutie ochrany kotla), ventil sa n dzovo otvor . Tento re im nie je akt vny v re ime **Ochrana spiato ky**.
- **Kalibr cia** - pomocou tejto funkcie je mo n  v ľubovoľnom  ase uskuto niť kalibr ciu vybran ho ventilu, napr. po dl som pou ivan . Po as kalibr cie je ventil nastaven  do bezpe nej polohy,  i e typ ventilu  K alebo v re ime **Ochrana spiato ky** je v polo e pln ho otvorenia, ale typ podlahov  ventilu alebo v re ime **Chladenia** je v zatvorenej polo e.
- **Jednotkov  skok** – je to maxim lny jednorazov  skok (otvorenie alebo zatvorenie), ktor  m že ventil vykonať po as jedn ho intervalu merania teploty. Ak je teplota ventilu bl zko k zadanej teplote, tento zdvih sa vypo itava pomocou parametra **Proporcion lny koeficient**.  im men  je jednotkov  zdvih, t m presnej ie je mo n  dosiahnuť zadan  teplotu, ale trv  to dl  ie.
- **Minim ln  otvorenie** - parameter ur uje, ak  m že byť najmen ie otvorenie ventilu. Vd aka tomuto parametru m žeme nechať ventil pootvoren  minim lne, aby sme zachovali najmen  prietok. POZOR: Nastavenie 0 C vypn   erpadlo ventilu.

UPOZORNENIE



Ak nastav me minim ln  otvorenie ventilu na 0% ( plne zatvoren ), tak  erpadlo pri zatvorenom ventile nebude pracovať.

- ** as otvorenia** - parameter definuje  as, ktor  je potrebn  pohonu ventilu na otvorenie ventilu z polohy 0% do 100%. Tento  as je potrebn  vybrať v s lade s pohonom ventilu (uveden  na v robnom  t tku).

- **Kontrola prevádzky** - parameter rozhoduje o intervale kontroly teploty vody za zmiešavacím ventilom (tzn. ako často regulácia porovnáva skutočnú a zadanú teplotu). Ak snímač zosníma zmenu teploty (odchýlenie od zadanej teploty), pohon elektroventila sa pootvorí alebo privrie o nastavený jednotkový zdvih, aby sa znovu dosiahla zadaná (nastavená) teplota.
- **Hysterézia ventila** - parameter sa používa na nastavenie hysterézie zadanej teploty ventila. Je to rozdiel medzi zadanou teplotou a teplotou, pri ktorej sa ventil začne zatvárať alebo otvárať.

Príklad: Zadaná teplota ventila: 50°C

Hysterézia: 2°C

Zastavenie ventila: 50°C

Otvorenie ventila: 48°C

Zatvorenie ventila: 52°C

Pri zadanej teplote 50°C a hysterézii 2°C sa ventil po dosiahnutí teploty 50°C zastaví v jednej polohe, pri poklese teploty na 48°C sa začne otvárať a po dosiahnutí 52°C sa ventil začne zatvárať, aby sa znížila teplota.

- **Typ ventila** – v tomto nastavení si užívateľ vyberá typ ventila medzi:
 - **ÚK** - vyberieme, ak chceme regulovať vykurovaciu teplotu okruhu ÚK s pomocou snímača ventila. Snímač ventila je potrebné umiestniť na výstupnej rúre za zmiešavacím ventilom.
 - **Podlahový** - vyberieme, ak chceme regulovať vykurovaciu teplotu podlahového okruhu. Podlahový ventil zabezpečí ochranu podlahového okruhu pred nebezpečnými teplotami. V prípade, že je typ ventila zvolený ako Ventil ÚK a bude použitý pri podlahovom vykurovaní, môže to spôsobiť poškodenie citlivej podlahovej inštalácie.
 - **Ochrana spiatocky** - vyberieme, ak chceme regulovať teplotu spiatocky vykurovacieho okruhu pomocou snímača spiatocky. V tomto type ventila sú aktívne iba snímač spiatocky a snímač ÚK (snímač kotla). Snímač ventila sa nepripája k regulácii. V tejto konfigurácii ventil ochráni prioritne spiatocku kotla pred nízkou teplotou. V prípade, že je zvolená funkcia **Ochrana kotla**, ventil ochráni kotol pred prehriatím. Ak je ventil zatvorený (0% otvorenie), potom voda preteká iba v krátkom okruhu, zatiaľ čo úplné otvorenie ventila (100%) znamená, že krátky okruh je uzavretý a voda preteká celým vykurovacím okruhom



UPOZORNENIE

Ak je zapnutá **Ochrana kotla**, nemá teplota ÚK vplyv na otvorenie ventila. V extrémnych prípadoch sa môže kotol prehriať, preto sa odporúča nakonfigurovať funkciu ochrany kotla.

Informácie o tomto type ventila sú uvedené na **Displeji ochrany spiatocky**.

- **Chladienie** - funkciu zvolíme, keď chceme regulovať teplotu chladiaceho systému (ventil sa otvorí, keď je nastavená teplota nižšia ako teplota snímača ventila). V tomto type ventila nie je k dispozícii: **Ochrana kotla**, **Ochrana spiatocky**. Tento typ ventila pracuje napriek tomu, že je aktívny **Letný režim**, zatiaľ čo čerpadlo pracuje na prahovej hodnote vypnutia. Tento typ ventila má navyše samostatnú vykurovaciu krivku vo funkcii **Ekvitermika**.
- **Otvorenie v kalibrácii** – keď je táto funkcia zapnutá, ventil spustí svoju kalibráciu od fázy otvárania. Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je typ ventila nastavený na **Ventil ÚK**.
- **Podlahové vykurovanie - leto** – funkcia je viditeľná pri výbere typu ventila ako **Podlahový ventil**. Keď je táto funkcia zapnutá, podlahový ventil bude pracovať aj v **Letnom režime**.
- **Ekvitermika** – Aby bola funkcia ekvitermickej regulácie aktívna, je potrebné umiestniť vonkajší snímač na mieste, na ktorom nebude vystavený snečnému žiareniu ani iným poveternostným vplyvom. Po nainštalovaní a zapojení snímača je treba zapnúť funkciu **Ekvitermika** v menu regulácie.



Upozornenie

Nastavenie nie je dostupné v režime *Chladenia* a v režime *Ochrana spiatočky*.

Vykurovacía krivka - je to krivka, ktorá označuje zadanú teplotu ventilu v závislosti na vonkajšej teplote. Pre správnu činnosť ventilu sa nastavujú hodnoty zadanej teploty (za ventilom) pre štyri spriemerované hodnoty vonkajších teplôt: -20°C, -10°C, 0°C a 10°C.

Pre režim *Chladenie* platí samostatná vykurovacía krivka.

Pre správnu činnosť ventilu sa nastavujú hodnoty zadanej teploty (za ventilom) pre štyri spriemerované hodnoty vonkajších teplôt: 10°C, 20°C, 30°C, 40°C.

➤ Izbový regulátor

• Typ regulátora

- **Vypnúť** - túto možnosť zvolíme, ak nechceme, aby izbový regulátor ovplyvňoval činnosť ventilu.
- **Regulátor TECH zníženie** – túto možnosť zvolíme, ak má byť ventil ovládaný izbovým regulátorom vybaveným RS komunikáciou. Po zvolení tejto funkcie bude regulátor pracovať v súlade s parametrom *Zníženie teploty ventilu*.
- **Regulátor TECH algoritmus** - regulovanie zadanej teploty ventilu je možné dvoma nastaveniami: *Rozdiel priestorovej teploty* a *Zmena zadanej teploty*. Aktuálna teplota ventilu sa zníži alebo zvýši v závislosti od teploty v miestnosti.
- **Regulátor štandard** - výberom tohto regulátora (dvojpolohový ON/OFF) bude ventil pracovať podľa parametra *Zníženie teploty ventilu*.

- **Zníženie teploty ventilu** - po vyslaní signálu z izbovej regulácie o vykúrení miestnosti sa aktuálna teplota na ventile zníži o hodnotu v tomto mieste nastavenú užívateľom).



UPOZORNENIE

Parameter platí pre funkcie *Regulátor štandard* a *Regulátor TECH zníženie*.

- **Rozdiel priestorovej teploty** - nastavenie určuje jednotkovú zmenu aktuálnej teploty v miestnosti (s presnosťou na 0,1°C), pri ktorej dôjde ku konkrétnej zmene zadanej teploty ventilu.
- **Zmena zadanej teploty** - nastavenie určuje, o koľko stupňov sa teplota ventilu zvýši alebo zníži pri jednotkovej zmene teploty v miestnosti (pozrite: *Rozdiel priestorovej teploty*). Táto funkcia je aktívna len s izbovým regulátorom RS a úzko súvisí s parametrom *Rozdiel priestorovej teploty*.

Príklad: Rozdiel priestorovej teploty: 0,5°C

Zmena zadanej teploty ventilu: 1°C

Zadaná teplota ventilu: 40°C

Zadaná teplota izbového regulátora: 23°C

Ak priestorová teplota stúpne na 23,5°C (o 0,5°C vyššia ako zadaná priestorová teplota), ventil zníži zadanú teplotu na 39°C (o 1°C).



UPOZORNENIE

Parameter súvisí s funkciou *Regulátor TECH algoritmus*.

- **Funkcia izbovej regulácie** - v tejto funkcii je potrebné nastaviť, či sa ventil v momente vykúrenia miestnosti zatvorí (*Zatváranie*) alebo zníži teplota na ventile (*Zníženie teploty*).

- **Proporcionálny koeficient** – proporčný koeficient sa používa na korekciu jednotkového zdvihu ventila. Čím je skutočná teplota ventila bližšie k zadanej teplote, tým menší je zdvih. Ak bude tento koeficient vysoký, ventil bude rýchlejšie dosahovať požadovaný stupeň otvorenia, ale menej presne.

Percento jednorazového otvorenia sa vypočítava na základe vzorca:

$$(ZADANÁ\ TEPLOTA - TEPLOTA\ SNÍMAČA) * (PROPORCIONÁLNY\ KOEFICIENT / 10)$$

- **Maximálna teplota podlahy** – funkcia určuje maximálnu teplotu, ktorú môže dosiahnuť snímač ventila (ak je zvolený typ ventila Podlahový). Po dosiahnutí tejto hodnoty sa ventil zatvorí, čerpadlo sa vypne a na hlavnom displeji regulátora sa zobrazí informácia o prehriatí podlahy.



UPOZORNENIE

Funkcia je viditeľná iba vtedy, ak je typ ventila nastavený na **Podlahový**.

- **Smer otvárania** – ak sa po zapojení ventila do regulátora ukáže, že mal byť zapojený opačne, nie je nutné meniť napájacie káble na svorkách, ale stačí zmeniť parameter otvárania: VĽAVO alebo VPRAVO.
- **Výber snímačov** – možnosť platí pre snímač spiatočky a vonkajší snímač. Umožňuje určiť, či sa pri prevádzke prídavného ventila majú zohľadňovať **Vlastné snímače** ventilového modulu alebo **Snímače hlavného regulátora**. (Len v Podriadenom režime).
- **Výber snímača ÚK** – možnosť platí pre snímač ÚK a umožňuje určiť, či sa má pri prevádzke prídavného ventila brať do úvahy **Vlastný snímač** ventilového modulu alebo **Snímač hlavného regulátora**. (Len v Podriadenom režime).
- **Ochrana kotla** – funkcia má za cieľ zabrániť príliš vysokému nárastu teploty kotla (zdroja tepla). Užívateľ nastavuje maximálnu prípustnú teplotu akú zdroj tepla môže dosiahnuť. V prípade nebezpečného nárastu teploty ventil ÚK postupne otvára celý okruh aby schladil zdroj tepla. Táto funkcia je prednastavená ako vypnutá.



UPOZORNENIE

Funkcia nie je dostupná v režime **Chladenie** a typ ventila **Podlahový**.

- **Ochrana spiatočky** – funkcia umožňuje nastaviť ochranu kotla pred príliš studenou vodou, ktorá sa vracia z hlavného okruhu a ktorá by mohla byť príčinou nízkoteplotnej korózie kotla. Ochrana spiatočky spočíva v privretí ventila, ak je teplota príliš nízka, do momentu, kým krátky okruh kotla dosiahne potrebnú teplotu



UPOZORNENIE

Funkcia nie je dostupná v režime **Chladenie**.

➤ Čerpadlo ventila

- **Prevádzkový režim čerpadla** – funkcia umožňuje výber prevádzkového režimu čerpadla:
 - **Vždy zapnuté** - čerpadlo pracuje celý čas bez ohľadu na teploty (ak nie je aktívna funkcia Izbového regulátora a vypnutie čerpadla).
 - **Vždy vypnuté** - čerpadlo je trvalo vypnuté a regulátor ovláda len činnosť ventila
 - **Zapnutie nad teplotou zapínania** - čerpadlo sa zapína nad nastavenou teplotou zapnutia (*teplota snímača zdroja tepla – snímač ÚK*).
- **Teplota zapnutia** - možnosť platí pre čerpadlo pracujúce nad teplotou zapínania. Čerpadlo ventila sa aktivuje, keď snímač zdroja tepla dosiahne prahovú teplotu aktivácie čerpadla.
- **Antistop čerpadla** - funkcia Antistop zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa pri dlhodobej nečinnosti čerpadiel – mimo vykurovaciu sezónu. Po zapnutí tejto funkcie sa čerpadlo ventila bude zapínať každých 10 dní na 2 minúty.

- **Zatvorenie ventila pod tep. prahom** - ventil sa uzavrie pod teplotou nastavenou vo funkcii „Zapnutie nad teplotou zapínania“. Následne sa obehové čerpadlo vypne.



UPOZORNENIE

Ak je použitý prídavný modul zmiešavacieho ventila EU-i-1, môžete nastaviť funkciu Antistop a zatvorenie ventila pod tep. prahom priamo v podmenu modulu.

- **Izb. regulátor - čerpadlo ventila** - po zapnutí tejto funkcie, izbový regulátor po dohriatí miestnosti vypne čerpadlo ventila.
 - **Len čerpadlo** - po zapnutí tejto funkcie, regulátor ovláda iba čerpadlo, zatiaľ čo ventil nie je ovládaný.
- **Kalibrácia vonkajšieho snímača** – funkcia slúži na kalibráciu vonkajšieho snímača. Kalibrácia vonkajšieho snímača sa vykonáva pri inštalovaní alebo po dlhšom používaní regulátora, ak zobrazovaná vonkajšia teplota sa odchyľuje od skutočnej. Rozsah možnej korekcie je: -10 do +10°C.
- **Zatváranie** – parameter pre nastavenie správania ventila v režime ÚK po jeho vypnutí. Aktivácia tejto funkcie spôsobí zatváranie ventila a vypnutie otvárania.
- **Týždenný režim ventila** – Táto funkcia slúži na programovanie denných zmien zadanej teploty za ventilom pre jednotlivé dni a konkrétne hodiny. Odchýlky od zadanej teploty sa pohybujú v rozmedzí +/-10°C.

Pre zapnutie týždenného programu je potrebné vybrať a označiť **Režim 1** alebo **Režim 2**. Podrobné nastavenia týchto režimov sú v nasledujúcich častiach podmenu: **Nastaviť režim 1** a **Nastaviť režim 2**.



UPOZORNENIE

Pre správnu činnosť tejto funkcie je potrebné nastaviť aktuálny deň a hodinu.

REŽIM 1 - v tomto režime je možnosť podrobne programovať odchýlky zadanej teploty pre **každý deň v týždni individuálne**. Pre nastavenie je potrebné:

- Vybrať možnosť: **Nastaviť režim 1**
- Vybrať deň v týždni pre ktorý chcete nastaviť zmeny teplôt.
- Použitím tlačidiel **∨∧** vyberte hodinu pre ktorú chcete zmeniť teplotu a potvrdte stlačením tlačidla MENU.
- Na dolnom pásiku sa zobrazia možnosti, vyberte ZMENIŤ a potvrdte tlačidlom MENU v momente keď je podsvietená na bielo.
- Potom znížte alebo zvýšte teplotu o potrebnú hodnotu a potvrdte.
- Ak chcete tú istú zmenu teploty pre následné hodiny, stlačte tlačidlo MENU na vybranom nastavení, po zobrazení možnosti na spodnom pásiku displeja vyberte KOPÍROVAŤ a kopírujte nastavenia na následné alebo predošlé hodiny tlačidlami **∨∧**. Potvrdte nastavenia stlačením.

Príklad:



	Hodina	Teplota – nastavenie týždenného ovládania
Pondelok		
ZADANÉ TEPLoty	4 ⁰⁰ - 7 ⁰⁰	+5°C
	7 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	-10°C
	17 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰	+7°C

REŽIM 2 - v tomto režime je možné podrobne naprogramovať odchýlky zadanej teploty ventilu na **pracovné dni** (Pondelok – Piatok) a na **víkend** (Sobota – Nedeľa). Pre nastavenie je potrebné:

- Vybrať možnosť: **Nastaviť režim 2**.
- Potom vyberte týždenný časový úsek pre ktorý chcete zmeniť nastavenia teploty ventilu.
- Postup na zmenu je ten istý ako v **Režime 1**.

Príklad:




	Hodina	Teplota – nastavenie týždenného ovládania
Pondelok – Piatok		
ZADANÉ TEPLOTA	4 ⁰⁰ - 7 ⁰⁰	+5°C
	7 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	-10°C
	17 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰	+7°C
Sobota - Nedeľa		
ZADANÉ TEPLOTA	6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰	+5°C
	17 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰	+7°C

V tomto prípade ak je zadaná teplota na ventile 50°C potom v pondelok až piatok od 4⁰⁰ do 7⁰⁰ teplota zadaná na ventile sa zvýši o 5°C, takže bude 55°C; v hodinách od 7⁰⁰ do 14⁰⁰ klesne o 10°C, takže bude 40°C, ale medzi 17⁰⁰ a 22⁰⁰ vzrastie na 57°C. Počas víkendu, v hodinách od 6⁰⁰ do 9⁰⁰ teplota na ventile vzrastie o 5°C takže bude 55°C, a medzi 17⁰⁰ a 22⁰⁰ vzrastie na 57°C.

- **Výrobné nastavenia** – tento parameter umožňuje návrat k nastaveniam daného ventilu výrobcom. Návrat k výrobným nastaveniam mení nastavenia typu ventilu na ÚK.

4.4. HLAVNÝ MODUL




Funkcia slúžia na registráciu podriadeného regulátora EU-ML-12 v hlavnom regulátore EU-L-12. Pre registráciu je potrebné:

- V prípade drôtovej registrácie pripojte regulátor EU-ML-12 k hlavnému regulátoru EU-L-12 podľa schém v návode.
- V regulátore EU-L-12 je potrebné vybrať: **Menu → Inštalčné menu → Prídavný modul → Typ modulu**
- V regulátore EU-ML-12 je potrebné vybrať: **Menu → Inštalčné menu → Hlavný modul → Typ modulu**


Po zaregistrovaní prídavného modulu EU-ML-12 môže užívateľ ovládať prevádzku ďalších zón podporovaných modulom EU-ML-12 z hlavného regulátora EU-L-12 a pomocou internetu. Každý regulátor EU-ML-12 umožňuje obsluhovať ďalších 8 zón. Systém môže ovládať spolu max. 40 zón.

UPOZORNENIE
 Funkcia umožňuje zaregistrovať až 4 zariadenia EU-ML-12. Možnosť drôtovej/bezdrôtovej registrácie.

UPOZORNENIE
 Registrácia bude úspešná len vtedy, ak sa verzia systému* na zaregistrovaných zariadeniach zhodujú.

*verzia systému – verzia komunikačného protokolu medzi zariadeniami

4.5. KONFIGURÁCIA REPEATERA



Aby bolo možné použiť repeater (opakovač signálu) medzi regulátormi EU-L-12, EU-ML-12 a EU-M-12, je potrebné ho nakonfigurovať:


1. Zvoľte registračné **Menu → Inštalačné menu → Konfigurácia repeatera → Registrácia**
2. Spustíte registráciu na vysielacom zariadení (napr. EU-ML-12, EU-M-12).
3. Po správnom vykonaní krokov 1 a 2 by sa správa čakania na regulátore EU-ML-12 mala zmeniť z „Registračný krok 1“ na „Registračný krok 2“ a registrácia by mala byť úspešná na vysielacom zariadení. Na každý krok registrácie sú určené približne 2 minúty.
4. Spustíte registráciu na cieľovom zariadení alebo na inom zariadení, ktoré podporuje funkcie repeatera. O pozitívnom alebo negatívnom výsledku procesu registrácie bude užívateľ informovaný príslušnou správou.



UPOZORNENIE

Registrácia musí byť úspešná vždy na dvoch registrovaných zariadeniach.

4.6. INTERNETOVÝ MODUL



Internetový modul je zariadenie umožňujúce vzdialenú kontrolu činnosti inštalácie. Užívateľ má pod kontrolou pomocou aplikácie emodul.eu stav všetkých zariadení inštalácie.

Zariadenie má zabudovaný internetový modul. Po zapnutí internetového modulu a zvolení voľby DHCP regulátor automaticky poberá parametre z lokálnej siete ako sú: Adresa IP, Maska IP, Adresa brány a Adresa DNS.

Internetový modul je možné pripojiť k regulátoru pomocou RS kábla. Podrobný popis registrácie je popísaný v návode na obsluhu daného internetového modulu.

UPOZORNENIE




Tento typ ovládania je možný len po zakúpení prídavného modulu EU-505, EU-WiFi RS alebo EU-WiFi L a následnom pripojení k regulátoru. Internetový modul nie je štandardne súčasťou regulátora.

UPOZORNENIE




Ak je internetový modul pripojený k regulátoru EU-ML-12, aplikácia emodul.eu zobrazí iba zóny daného regulátora. Ak je však pripojený k hlavnému regulátoru EU-L-12, aplikácia zobrazí zóny celého systému.

4.7. MANUÁLNA PREVÁDZKA



Táto funkcia umožňuje kontrolu činnosti jednotlivých zariadení. Užívateľ má možnosť manuálne zapnúť jednotlivé zariadenia: čerpadlo, beznapäťový výstup a jednotlivé pohony ventilov. Odporúča sa pri prvom zapnutí s využitím Manuálnej prevádzky vykonať kontrolu správnej činnosti pripojených zariadení.

4.8. VONKAJŠÍ SNÍMAČ



UWAGA

Funkcia je dostupná len v prípade zaregistrovania vonkajšieho snímača k EU-L-12.

K regulátoru EU-L-12 je možné pripojiť vonkajší snímač teploty, ktorý umožňuje aktiváciu ekvitermickej regulácie. V systéme je zaregistrovaný iba jeden snímač na hlavnom module (EU-L-12) a aktuálna hodnota vonkajšej teploty sa zobrazuje na hlavnej obrazovke a odosiela sa do ďalších zariadení (EU-ML-12 a EU-M-12).

- **Výber snímača** – na výber sú tri typy snímačov: drôtový snímač vonkajšej teploty EU-291p NTC, OpenTherm alebo bezdrôtový EU-C-8zr (je potrebné ho zaregistrovať)
- **Zapnuté** - ak chcete použiť ekvitermické ovládanie, musíte zapnúť vybraný snímač
- **Ekvitermická regulácia** - Po zapnutí vonkajšieho snímača sa na hlavnom displeji zobrazí vonkajšia teplota, pričom v menu regulátora sa zobrazí priemerná vonkajšia teplota.

Funkcia na základe vonkajšej teploty umožňuje určiť priemernú teplotu, ktorá bude pracovať na základe prahu teploty. Ak priemerná teplota prekročí stanovenú hranicu teploty, regulátor vypne vykurovanie zóny, v ktorej je aktívna funkcia ekvitermika.

- **Čas spriemerovania** – užívateľ nastavuje čas, na základe ktorého sa vypočíta priemerná vonkajšia teplota. Rozsah nastavenia je 6 až 24 hodín.
- **Prah teploty** – je to funkcia, ktorá chráni danú zónu proti nadmernému prehrievaniu. Zóna, v ktorej je zapnutá ekvitermika bude zablokovaná pred dohrevom, ak priemerná denná vonkajšia teplota prekročí nastavenú prahovú teplotu. Príklad: Keď teploty na jar stúpajú, regulátor zablokuje nepotrebné dodatočné vykurovanie miestnosti.
- **Kalibrácia** - kalibrácia vonkajšieho snímača sa vykonáva pri inštalovaní alebo po dlhšom používaní regulátora, ak zobrazovaná vonkajšia teplota sa odchyľuje od skutočnej. Rozsah nožnej korekcie je: -10 do +10°C.

V prípade bezdrôtového snímača sa ďalšie parametre týkajú dosahu a stavu batérie.

4.9. ZASTAVENIE VYKUROVANIA

Funkcia blokuje aktiváciu termoelektrických pohonov v určitých časových intervaloch.

- **Nastavenie dátumu**
 - **Vypnutie vykurovania** – nastavenie dátumu, od ktorého sa vykurovanie vypne
 - **Zapnutie vykurovania** - nastavenie dátumu, od ktorého sa vykurovanie zapne
- **Ekvitermické ovládanie** - Po zapnutí vonkajšieho snímača sa na hlavnom displeji zobrazí vonkajšia teplota, pričom v menu regulátora sa zobrazí priemerná vonkajšia teplota.

Funkcia na základe vonkajšej teploty umožňuje určiť priemernú teplotu, ktorá bude pracovať na základe prahu teploty. Ak priemerná teplota prekročí stanovenú hranicu teploty, regulátor vypne vykurovanie zóny, v ktorej je aktívna funkcia ekvitermika.

- **Zapnuté** – ak chcete použiť ekvitermické ovládanie, musíte zapnúť vybraný snímač.
- **Čas spriemerovania** – užívateľ nastavuje čas, na základe ktorého sa vypočíta priemerná vonkajšia teplota. Rozsah nastavenia je 6 až 24 hodín.
- **Prah teploty** – je to funkcia, ktorá chráni danú zónu proti nadmernému prehrievaniu. Zóna, v ktorej je zapnutá ekvitermika bude zablokovaná pred dohrevom, ak priemerná denná vonkajšia teplota prekročí nastavenú prahovú teplotu. Príklad: Keď teploty na jar stúpajú, regulátor zablokuje nepotrebné dodatočné vykurovanie miestnosti.
- **Priemerná vonkajšia teplota** – hodnota teploty vypočítaná z *Času spriemerovania*.


4.10. BEZNAPĀŤOVÝ VÝSTUP



RegulĀtor EU-ML-12 zapne beznapĀťový vĀstup po odpoĀtĀnĀ času oneskorenia, keĀ ktorĀkoľvek zo zĀn nedosiahla zadanĀ teplotu (vykurovanie - keĀ je zĀna nevykĀrenĀ, chladenie - keĀ je v zĀne prĀlĀš vysokĀ teplota). Po dosiahnutĀ zadanĀj teploty regulĀcia vypne beznapĀťovĀ vĀstup.

- **VzdialenĀ prevĀdzka** - umožňuje zapnĀť beznapĀťovĀ vĀstup z podriadenĀho regulĀtora (prĀdavnĀ modul EU-ML-12), zaregistrovanĀho na hlavnom regulĀtore EU-L-12.
- **Oneskorenie prevĀdzky** - funkcia umožňuje nastaviť čas oneskorenĀho zapnutia beznapĀťovĀho vĀstupu po predchĀdzajĀcom vypnutĀ, ak regulĀcia prĀjme poĀiadavku na kĀrenie z niektorej zĀny..


4.11. ĀERPADLO



RegulĀtor EU-ML-12 ovlĀda Āinnosť Āerpadla – zapĀna Āerpadlo po odpoĀtĀnĀ času oneskorenia v prĀpade, ak je niektorĀ zo zĀn nevykĀrenĀ a v danej zĀne je zapnutĀ Āinnosť Āerpadla. KeĀ sĀ vĀšetky zĀny vykĀrenĀ na poĀadovanĀ teplotu, riadiaca jednotka vypne Āerpadlo.

- **VzdialenĀ prevĀdzka** - umožňuje zapnĀť vĀstup Āerpadla z podriadenĀho regulĀtora (prĀdavnĀ modul EU-ML-12), zaregistrovanĀho na hlavnom regulĀtore EU-L-12.
- **Oneskorenie prevĀdzky** – funkcia umožňuje uĀivateľovi nastaviť ĀasovĀ oneskorenie zapnutia Āerpadla, keĀ teplota v niektorej zo zĀn klesne pod poĀadovanĀ zadanĀ hodnotu. Oneskorenie zapnutia Āerpadla sa pouĀĀva z dĀvodu potrebnĀho Āasu na plnĀ otvorenie ventilu.


4.12. VYKUROVANIE - CHLADENIE



Funkcia umožňuje vybrať prevĀdzkovĀ reĀim:

- **VzdialenĀ prevĀdzka** - umožňuje zapnĀť prevĀdzkovĀ reĀim z podriadenĀho regulĀtora (prĀdavnĀ modul EU-ML-12), zaregistrovanĀho na hlavnom regulĀtore EU-L-12.
- **KĀrenie** – vĀšetky zĀny sĀ vykurovanĀ.
- **Chladenie** – vĀšetky zĀny sĀ chladenĀ.
- **AutomatickĀ** – regulĀtor prepĀna reĀim medzi vykurovanĀm a chladenĀm na zĀklade informĀcie z dvojstavovĀho vstupu.

4.13. NASTAVENIE ANTISTOP



Funkcia Antistop zabraňuje usadzovaniu vodnĀho kameňa pri dlhodobej neĀinnosti Āerpadiel a pohonov – mimo vykurovaciu sezĀnu Ak je tĀto funkcia aktivovanĀ, Āerpadlo a pohony sa aktivujĀ v nastavenom Āase a v urĀenom intervale (napr. kaĀdĀch 10 dnĀ na 5 minĀt).

4.14. MAXIMÁLNA VLHKOSŤ

Menu



Inštaláčn  menu



Maximálna vlhkosť

Ak je aktuálna vlhkosť vyššia ako nastavená maximálna vlhkosť, chladenie zóny sa vypne.

UPOZORNENIE



Funkcia je aktívna v režime *Chladenie*, keď je aktivovaná ochrana proti vlhkosti a v zóne je zaregistrovaný snímač merania vlhkosti.

4.15. TEPELNÉ  ERPADLO

Režim určený pre inštaláciu spolupracujúcu s tepelným  erpadlom za účelom optimálneho využitia jeho možností.

- **Režim úspory energie** – výberom tejto možnosti sa režim aktivuje a zobrazia sa ďalšie možnosti.
- **Minimálny  as prestávky** – parameter obmedzujúci počet štartov kompresora, ktorý umožňuje predĺžiť jeho životnosť. Bez ohľadu na potrebu ohrevu danej zóny sa kompresor spustí až po uplynutí času po itaného od konca predchádzajúceho pracovného cyklu.
- **Bypass** – možnosť potrebná pri absencii akumula nej nádrže (vyrovnávacej nádrže), ktorá poskytuje tepelnému  erpadlu vhodnú tepelnú kapacitu. Spo íva v postupnom otvaraní ďalších zón v určenom  ase.
 - **Podlahové  erpadlo** – aktivácia/deaktivácia podlahového  erpadla.
 - ** as cyklu** –  as, na ktorý bude vybraná zóna otvorená.

4.16. JAZYK

Menu



Inštaláčn  menu



Jazyk

Táto funkcia umožňuje zmeniť jazyk regulátora.

4.17. VYROBNÉ NASTAVENIE

Menu



Inštaláčn  menu



Výrobné nastavenie

Tento parameter umožňuje návrat k nastaveniam inštaláčného menu výrobcom.

5. SERVISNÉ MENU

Servisné menu je dostupné len pre oprávnené osoby. Pre vstup do servisného menu regulácie je potrebné zadať štvorciferný kód, ktorý má firma TECH.

6. VYROBNÉ NASTAVENIE

Tento parameter umožňuje návrat k nastaveniam regulátora výrobcom.

7. INFORMÁCIA O PROGRAME

Výberom tejto funkcie sa na displeji zobrazí logo výrobcu a programová verzia regulácie. V prípade konzultácii so servisnou pomocou je nutné poznať  íslo programu.

VII. ZOZNAM ALARMOV

Alarm	Možná príčina	Spôsob opravy
Poškodený snímač (izbový snímač, podlahový snímač)	Skratovaný alebo poškodený snímač	- Skontrolujte pripojenie snímača k regulátoru a stav zapojenia. - Vymeňte snímač za nový, v prípade potreby kontaktujte servis.
Alarm chýbajúcej komunikácie s bezdrôtovým snímačom / regulátorom	- Nie je dosah. - Chýbajú batérie. - Batérie sú vybité.	- Premiestnite snímač / regulátor na iné miesto. - Vložte batérie do snímača / regulátora. - Vymeňte batérie. - Alarm sa resetuje automaticky po úspešnej komunikácii
Alarm chýbajúcej komunikácie s modulom / bezdrôtovým spínacím kontaktom / kontrolným panelom	- Nie je dosah.	- Presuňte zariadenie na iné miesto alebo použite Repeater signálu na zvýšenie dosahu. Po úspešnej komunikácii sa alarm automaticky odstráni.
Chyba komunikácie OpenTherm	- Poškodený komunikačný kábel - Plynový kotol je vypnutý alebo poškodený	Skontrolujte správnosť pripojenia k plynovému kotlu. V prípade potreby kontaktujte servis.
Aktualizácia programu	Nekompatibilné verzie systémovej komunikácie v dvoch zariadeniach.	Aktualizujte program na najnovšiu verziu.
Alarmy pohonov G-X		
ERROR #1 - Chyba kalibrácie 1	Pohyb skrutky do inštalačnej polohy trval príliš dlho.	- Zaseknutý/poškodený piest pohonu. - Skontrolujte správnu inštaláciu a prekalibrujte pohon.
ERROR #2 - Chyba kalibrácie 2	Skrutka je úplne vysunutá - pri vysúvaní nebol zaznamenaný žiadny odpor.	- Pohon nie je naskrutkovaný na ventil, pohon nie je úplne zaskrutkovaný. - Zdvih ventila je príliš veľký alebo ventil má neštandardné rozmery. - Meranie zaťaženia motora nefunguje. - Skontrolujte správnu inštaláciu a prekalibrujte pohon.
ERROR #3 – Chyba kalibrácie 3	- Vysunutie skrutky je príliš krátke - skrutka sa stretla s odporom príliš skoro	- Zdvih ventila je príliš malý alebo ventil má neštandardné rozmery. - Meranie zaťaženia motora nefunguje. - Meranie zaťaženia poskytuje nepresné výsledky v dôsledku slabých batérií. - Skontrolujte správnu inštaláciu a prekalibrujte pohon.
ERROR #4 - Chyba komunikácie s pohonom	Za posledných x minút pohon neprijal dátový paket cez bezdrôtovú komunikáciu. Keď sa vyskytne táto chyba, pohon je nastavený na 50% otvorenia.	- Hlavný regulátor je vypnutý - Slabý signál alebo chýba dosah k hlavnej riadiacej. - Chybný rádiový modul v pohone.

	Chyba sa odstráni po prijatí dátového paketu	
ERROR #5 - Nízka úroveň batérii	Pohon by mal na základe zvýšenia napätia zistiť výmenu batérie a spustiť kalibráciu.	- Vybité batérie
ERROR #6	-	-
ERROR #7 - Zablockovaný motor		- Bolo zistené príliš veľké zaťaženie, keď pohon menil stupeň otvorenia ventila. - Prekalibrujte pohon.
Alarmy pohonov STT-869		
ERROR #1 - Chyba kalibrácie 1 – Spätný pohyb skrutky do inštalačnej polohy trval príliš dlho	- Poškodený koncový snímač	- Skontrolujte správnosť zapojenia snímača - Volajte servis
ERROR #2 - Chyba kalibrácie 2 - Skrutka je úplne vytiahnutá - pri vysúvaní nie je žiadny odpor	- Pohon nebol naskrutkovaný na ventil alebo nie je úplne dotočený - Zdvih ventila je príliš veľký alebo ventil má neštandardné rozmery - Poškodený systém merania prúdu v pohone	- Skontrolujte správnosť založenia pohonu - Vymeňte batériu - Volajte servis
ERROR #3 - Chyba kalibrácie 3 - Vysunutie skrutky je príliš krátke - skrutka sa stretla s odporom príliš skoro	- Zdvih ventila je príliš malý alebo ventil má neštandardné rozmery - Poškodený systém merania prúdu v pohone - Nízka kapacita batérie	- Vymeňte batériu - Volajte servis
ERROR #4 – Chyba spätná komunikácia	- Hlavný regulátor je vypnutý - Slabý signál alebo chýba dosah k hlavnej riadiacej jednotke - Chybný rádiový modul v pohone	- Zapnúť nadriadený regulátor - Zmeniť vzdialenosť od nadriadenej regulácie - Volajte servis
ERROR #5 – Nízka úroveň batérii	- Vybitá batéria	- Vymeňte batériu
ERROR #6 – Zablockovaný enkodér	- Poškodenie enkodéra	- Volajte servis
ERROR #7 - Príliš vysoký prúd	- Nerovnosti, napr. na skrutke, záвите, spôsobujúce vysokú odolnosť voči pohybu - Veľký odpor prevodu alebo motora - Chybný systém merania prúdu	- Volajte servis
ERROR #8 – Chyba koncového snímača	- Chybný koncový snímač	- Volajte servis

VIII. AKTUALIZÁCIA PROGRAMU

Ak chcete aktualizovať program, odpojte riadiacu jednotku zo siete. Do USB vstupu vložte USB kľúč s novým programom. Potom opätovne pripojte riadiacu jednotku k sieti a po celú dobu držte stlačené tlačidlo EXIT. Tlačidlo EXIT držíme stlačené do doby zaznenia zvukového signálu, ktorý nám oznámi, že sa začína aktualizácia programu. Po skončení aktualizácie sa riadiaca jednotka sama reštartuje.



UPOZORNENIE

- Aktualizácia programu v riadiacej jednotke môže byť vykonaná iba kvalifikovaným pracovníkom. Po vykonaní aktualizácie nie je možné obnoviť pôvodné nastavenia riadiacej jednotky.
- V priebehu aktualizácie programu nevypínajte riadiacu jednotku.

IX. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	230V ± 10% / 50 Hz
Max. príkon	4W
Okolité teplota	5 ÷ 50°C
Max. zaťaženie napäťových výstupov 1-8	0,3A
Max. zaťaženie na výstupe čerpadla	0,5A
Menovité zaťaženie beznapäťového kontaktu	230V AC / 0,5A (AC1) * 24V DC / 0,5A (DC1) **
Teplotná odolnosť snímača NTC	-30 ÷ 50°C
Prevádzková frekvencia	868MHz
Poistka	6,3A

* Kategória záťaže AC1: jednofázová, odporová alebo mierne induktívna striedavá záťaž.

** Kategória záťaže DC1: jednosmerný prúd, odporová alebo mierne induktívna záťaž.

TECH TECH CONTROLLERS


PREHLÁSENIE O ZHODE EÚ


Spoločnosť TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o. so sídlom Wieprz (34-122), ulica Biała Droga 31, vyhlasuje s plnou zodpovednosťou, že nami vyrábaný produkt **EU-ML-12**, spĺňa požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady **2014/53/EÚ** z 16. apríla 2014 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa prístupnosti rádiových zariadení na trhu, smernice **2009/125/ES** o požiadavkách týkajúcich sa ekoprojektu na výrobky spojené so spotrebou energie a Nariadením Ministra hospodárstva z 24. júna 2019 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o základných požiadavkách týkajúcich sa obmedzenia používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2102 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Úradný vestník EÚ L 305 z 21.11.2017 , str. 8).

Pri posudzovaní zhody boli používané štandardy:

PN-EN IEC 60730-2-9 :2019-06 čl. 3.1a bezpečnosť používania,
PN-EN 62479:2011 čl. 3.1a bezpečnosť používania,
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) čl. 3.1b elektromagnetická kompatibilita,
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) čl. 3.1b elektromagnetická kompatibilita,
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) čl. 3.2 efektívne využívanie rádiového frekvenčného spektra,
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) čl. 3.2 efektívne využívanie rádiového frekvenčného spektra,
EN IEC 63000:2018 RoHS.

Wieprz, 07.02.2023


Paweł Jura


Janusz Master

Prezisi firmy

**TECH
TECH
CONTROLLERS**

Hlavné sídlo spoločnosti :
ul. Biela Droga 31, 34-122 Wieprz

Service:
+421 918 943 556
sk.servis@tech-reg.com

Žiadosti o servis sú vybavované
Pon. - Pia.
8:00 - 16:00

www.tech-reg.sk