




Інструкція з обслуговування

EU-292n v3

UA

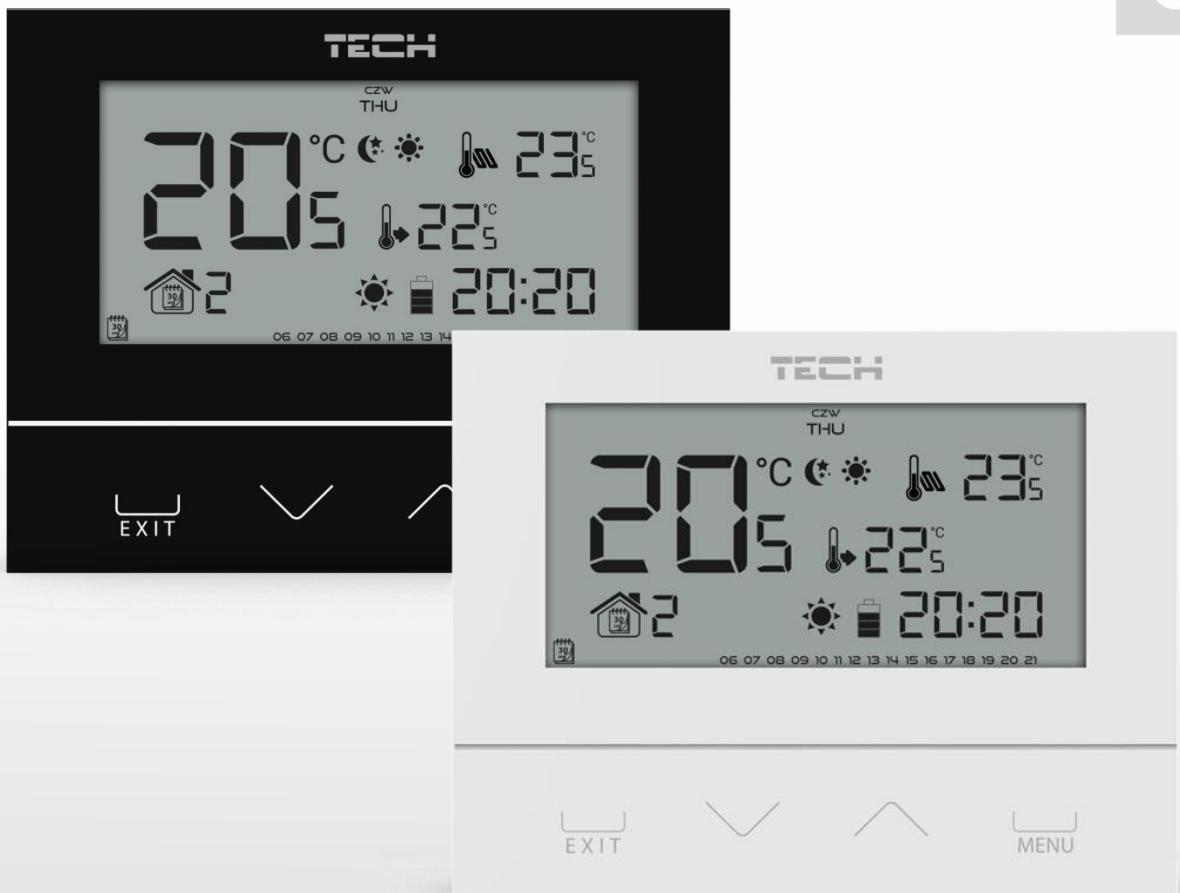

ЗМІСТ

I.	БЕЗПЕКА	3
II.	ОПИС ПРИСТРОЮ	4
III.	МОНТАЖ КОНТРОЛЕРА	5
IV.	ПЕРШИЙ ЗАПУСК	6
V.	ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНТРОЛЕРА	6
1.	ПРИНЦИП ДІЇ	6
2.	РЕЖИМ РОБОТИ	6
3.	ВІГЛЯД І ОПИС ГОЛОВНОГО ЕКРАНА	8
4.	ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЕРА	10
4.1.	БЛОКОВА СХЕМА ГОЛОВНОГО МЕНЮ	11
4.2.	ДЕНЬ ТИЖНЯ	11
4.3.	НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА	12
4.4.	ДЕНЬ 3...	12
4.5.	НІЧ 3	12
4.6.	БЛОКУВАННЯ КНОПОК	12
4.7.	ОПТИМУМ СТАРТ	12
4.8.	АВТОМАТИЧНИЙ РУЧНИЙ РЕЖИМ	13
4.9.	ТИЖНЕВЕ УПРАВЛІННЯ	13
4.10.	КОМФОРТНА ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА	15
4.11.	ЕКОНОМНА ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА	15
4.12.	ГІСТЕРЕЗИС ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ	16
4.13.	КАЛІБРУВАННЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРИ	16
4.14.	ДАТЧИК ПІДЛОГИ	16
4.15.	МАКСИМАЛЬНА температура ПІДЛОГИ	17
4.16.	МІНІМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА ПІДЛОГИ	17
4.17.	ГІСТЕРЕЗИС ТЕМПЕРАТУРИ ПІДЛОГИ	17
4.18.	СЕРВІСНЕ МЕНЮ	17
VI.	ТЕХНІЧНІ ДАНІ	18

JG, 12.10.2022

I. БЕЗПЕКА

Перед використанням пристрою необхідно уважно прочитати наведені нижче правила. Недотримання інструкцій може призвести до травмування та пошкодження пристрою. Обов'язково зберігайте інструкцію.

Щоб уникнути помилок та нещасних випадків, потрібно переконатися, що всі користувачі пристрою добре знайомі з його експлуатацією та функціями безпеки. Зберігайте цей посібник і переконайтесь, що він залишиться разом із пристроєм у разі його переміщення або продажу, так щоб усі, хто використовує цей пристрій, протягом терміну використання могли отримати відповідну інформацію про його використання та безпеку.

З метою безпеки життя та майна необхідно дотримуватись усіх запобіжних заходів відповідно до інструкцій у посібнику користувача, оскільки виробник не несе відповідальності за збитки, понесені з необережності.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Електричний пристрій під напругою. Перед виконанням будь-яких дій, пов'язаних із джерелом живлення (підключення кабелів, встановлення пристрою тощо), необхідно переконатися, що регулятор не підключений до мережі.
- Монтаж має бути здійснений лише кваліфікованим персоналом.
- Пристрій не призначений для дітей.

**УВАГА**

- Атмосферні розряди можуть пошкодити електричні пристрої, тому під час грози необхідно вимкнути регулятор від мережі.
- Контролер не може бути використаний у невідповідності до свого призначення.
- Рекомендується періодично перевіряти стан пристрою.

Після завершення редагування посібника 12.10.2022 року могли відбутися зміни у зазначених у ньому продуктах. Виробник залишає за собою право вносити зміни до конструкції або відхилення від узгоджених кольорів. Ілюстрації можуть містити додаткове обладнання. Технологія друку може впливати на відмінності у наведених кольорах.



Охорона довкілля є для нас важливим завданням. Ми знаємо, що виробництво електронних пристроїв вимагає від нас безпечної утилізації відпрацьованих елементів та електронних пристроїв. Компанія отримала реєстраційний номер, присвоєний Головним Інспектором з Охорони Навколишнього Середовища. Перекреслене відро для сміття на наших пристроях вказує, що цей продукт не може бути викинутий у звичайні сміттєві контейнери. Сортування відходів для подальшої переробки може допомогти захистити довкілля. Користувач повинен доставити використане обладнання до спеціальних пунктів збору електричного та електронного обладнання для його подальшої переробки.

II. ОПИС ПРИСТРОЮ

Кімнатний регулятор EU-292n v3 призначений для керування обігрівальним або охолоджуючим пристроєм (нп. газовою, масляною, електричною піччю або контролером котла).

Завданням контролера є підтримка заданої температури у квартирі, відправлючи сигнал з інформацією про обігрів або охолодження приміщення до заданої температури до обігрівального / охолоджуючого пристрою.

Завдяки розширеному програмному забезпеченням регулятор може виконувати ряд функцій:

- Підтримка заданої кімнатної температури
- Ручний режим
- Режим день/ніч
- Тижневе керування
- Обслуговування системи підлоги (опційно у разі застосування додаткового датчика температури)

Устаткування контролера:

- Сенсорні кнопки
- Фронт виготовлений з 1-мм скла
- Вбудований датчик температури
- Батареї

Кімнатний регулятор EU-292n v3 має 2 версії дисплеїв:

- негатив (інформація відображається білим кольором на чорному тлі)
- стандарт (інформація відображається чорним кольором на білому тлі)

Доступні варіанти кольору:

БІЛИЙ

ЧОРНИЙ



УВАГА!

До виходів управління насосами не підключайте насоси безпосередньо, в яких виробник вимагає використання зовнішнього головного вимикача, запобіжника на джерелі живлення або додаткового селективного диференціального струму на деформовані струми.





Щоб уникнути пошкодження пристрою, між регулятором і насосом необхідно використовувати додатковий захисний контур. Виробник рекомендує адаптер насоса ZP-01, який необхідно придбати окремо.

III. МОНТАЖ КОНТРОЛЕРА

УВАГА




Монтаж має бути виконаний лише кваліфікованими фахівцями.

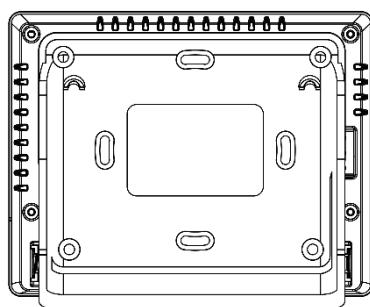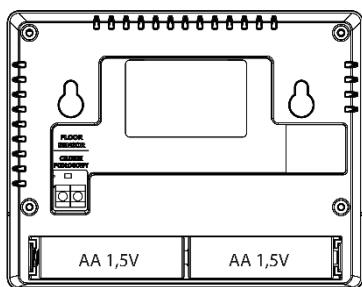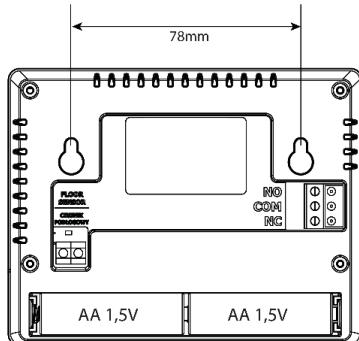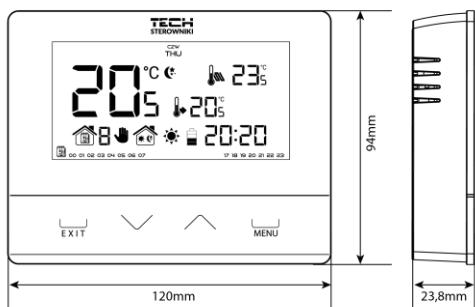

➤ Схема підключення кімнатного регулятора EU-292n v3

Кімнатний регулятор повинен бути підключений до нагрівального пристрою за допомогою двопровідного кабелю. У разі підключення пристрій з потужністю більше 1A необхідно застосувати контрактор. Опціонально можна підключити додатковий датчик для підлоги, що призведе до відображення додаткових функцій в меню контролера.

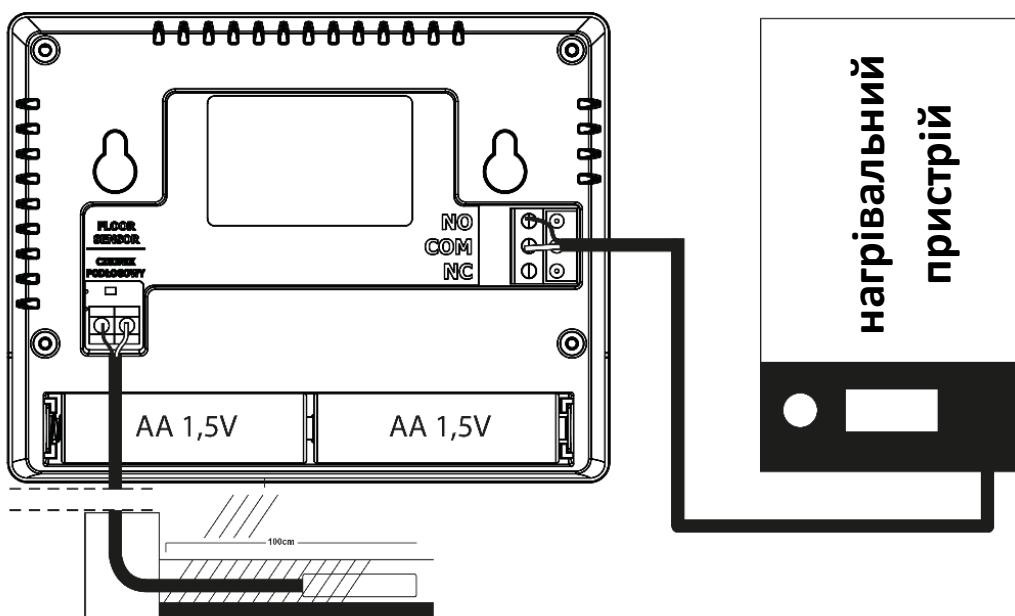

IV. ПЕРШИЙ ЗАПУСК

Для того, щоб контролер EU-292n v3 працював правильно, при першому запуску необхідно виконати наступні кроки:

1. Встановіть батарейки - для цього зніміть задню кришку кімнатного регулятора.
2. За бажанням використовувати кімнатний регулятор для обслуговування підлогової системи, потрібно з'єднати додатковий датчик із з'єднувачем підлогового датчика.
3. Підключіть регулятор до опалювального приладу за допомогою двожильного кабелю.

V. ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНТРОЛЕРА

1. ПРИНЦІП ДІЇ

Кімнатний регулятор EU-292n v3 призначений для підтримання заданої температури в приміщенні через відправку нагрівальному/охолоджувальному (розтикання стику) сигналу з інформацією про досягнення заданої температури приміщення. Отримавши таку інформацію, нагрівальний/охолоджувальний пристрій вимкнеться (у разі підключення до контролера котла після отримання сигналу про нагрівання котел переходить у режим підтримки).

Якщо регулятор використовується в режимі обігріву, він може взаємодіяти з датчиком підлоги. У такому випадку стик залишиться стиснутим, якщо температура підлоги нижче мінімального порога. Після перевищення цього порога регулятор залишає стиснутий стик до досягнення заданої температури приміщення. Однак, коли температура на датчику підлоги перевищить максимальне значення, регулятор розмикає стик незалежно від того обігріте приміщення чи ні.



УВАГА

Для того, щоб функції системи для підлоги були доступні в меню контролера, потрібно підключити додатковий датчик до стику підлогового датчика.


2. РЕЖИМ РОБОТИ

Кімнатний регулятор працює в одному із трьох режимів роботи:

- Режим день/ніч

У цьому режимі задана температура залежить від часу дня – користувач встановлює окрему задану температуру для дня та ночі (найкомфортніша та економніша температура), а також точний час переходу в нічний та денний режим.

Для активації цього режиму потрібно натиснути кнопку EXIT – доки на дисплеї не відобразиться іконка режиму день/ніч.

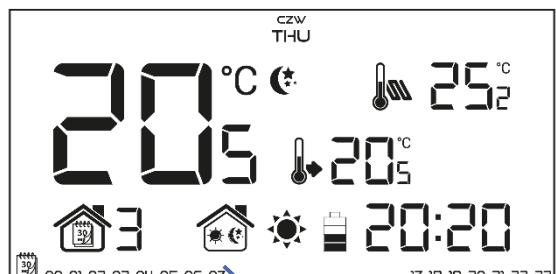


Іконка режима день/ніч

- **Тижневий режим**

У цьому режимі користувач може визначити, період часу протягом якого діятиме задана комфортна температура, а протягом якого економна. У регуляторі можна запрограмувати дев'ять різних програм, які розділені на три основні групи:

- **ПРОГРАМА 1÷3** – добові налаштування виконуються для всіх днів тижня;
- **ПРОГРАМА 4÷6** - добові налаштування в першу чергу виконуються для робочих днів (понеділок-п'ятниця), а потім для вихідних (субота-неділя);
- **ПРОГРАМА 7÷9** – добові налаштування виконуються окремо для всіх днів тижня.

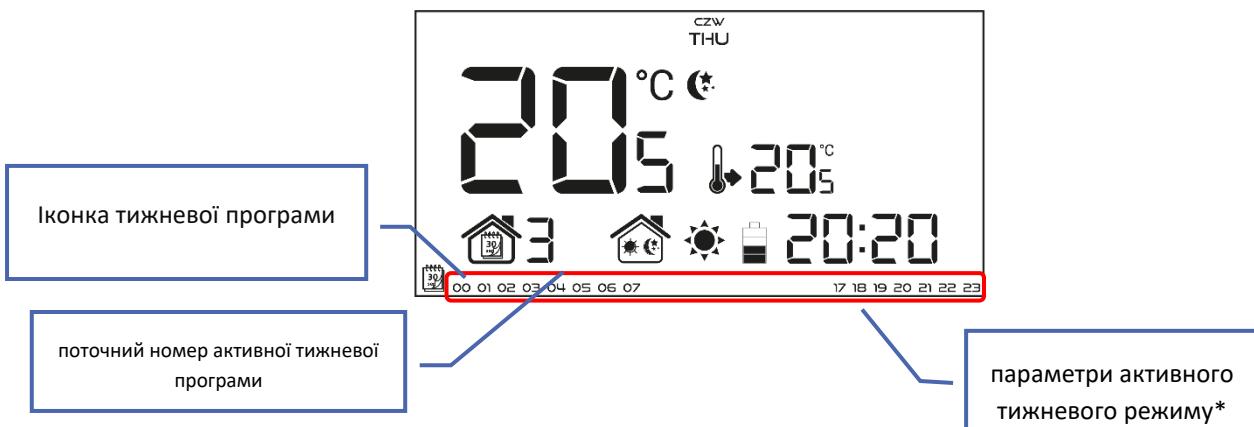

* У час, що відображається, починає діяти комфортна температура, в решту – економна.


Для активації цього режиму потрібно натиснути кнопку EXIT доки на головному екрані не відобразиться іконка тижневого режиму.

- **Ручний режим**

У цьому режимі встановлена температура вручну безпосередньо на головному екрані за допомогою кнопок \wedge або \vee . Ручний режим автоматично активується після натискання однієї з цих кнопок. У момент увімкнення ручного режиму, активний до цього моменту режим роботи стає неактивним до наступної запрограмованої зміни заданої температури. Ручний режим може бути вимкнено натисканням кнопки EXIT.


Приклад 1 - включення ручного режиму, коли активний режим день / ніч:

Коли режим день/ніч вимкнено, користувач за допомогою кнопок \wedge або \vee змінює задану температуру, що одночасно активує ручний режим. Контролер повернеться в режим день/ніч при зміні часу дня (з денного на нічний або з нічного на денний), або в момент натискання кнопки EXIT.

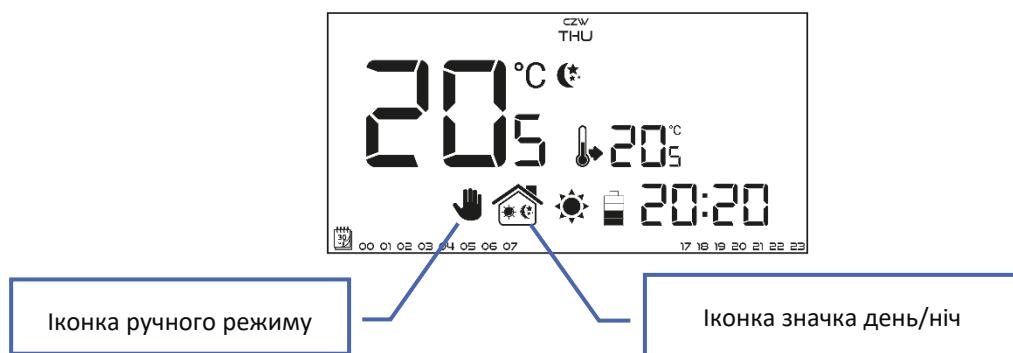


Приклад 2 - увімкнення ручного режиму, коли активний тижневий режим:

Коли вимкнено тижневий режим, користувач за допомогою кнопок \wedge або \vee змінює задану температуру, що одночасно активує ручний режим. Контролер повернеться в тижневий режим при зміні комфортної температури на економну або навпаки - з економної на комфортну або в момент натискання кнопки EXIT.

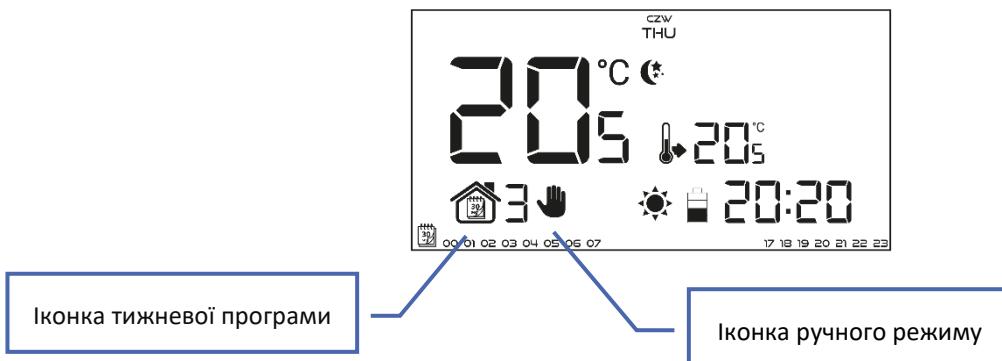


3. ВИГЛЯД І ОПИС ГОЛОВНОГО ЕКРАНА

Керування здійснюється за допомогою сенсорних кнопок. Під час редагування окремих параметрів на екрані погашено інші іконки.

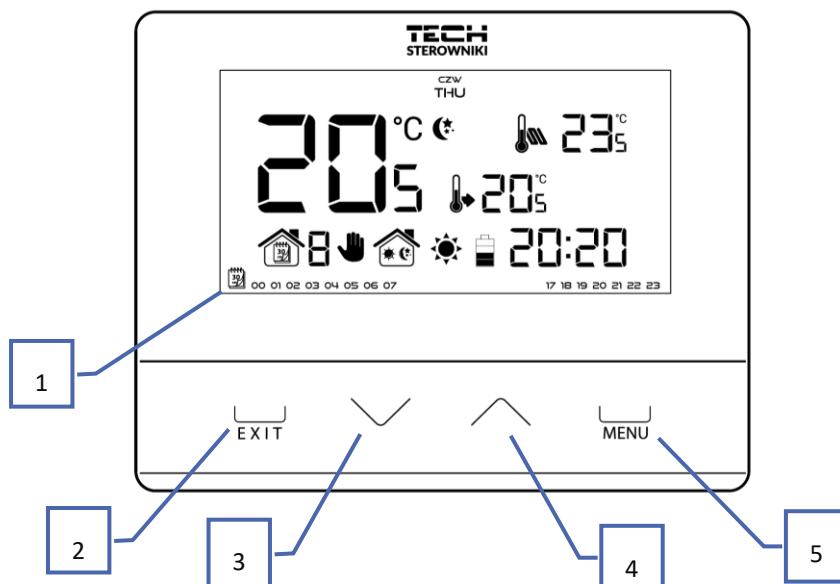

1. Дисплей
2. Кнопка EXIT – натискання цієї кнопки на головному екрані призведе до активації тижневої програми або режиму день/ніч. Після входу в меню контролера кнопка використовується для підтвердження налаштувань та повернення до головного екрана.
3. Кнопка \vee – натискання цієї кнопки на головному екрані призведе до переходу в ручний режим та зменшення заданої температури. Після входу в меню контролера, кнопка використовується для зміни окремих параметрів, введення коду сервісу і т.д.
4. Кнопка \wedge – натискання цієї кнопки на головному екрані призведе до переходу в ручний режим та збільшення заданої температури. Після входу в меню контролера, кнопка використовується для зміни окремих параметрів, введення коду сервісу і т.д.
5. Кнопка MENU – підтримка кнопки призведе до входу в меню контролера. Під час редагування параметрів натискання кнопки MENU підтверджує введені зміни та призводить до переходу до редагування наступного параметра.

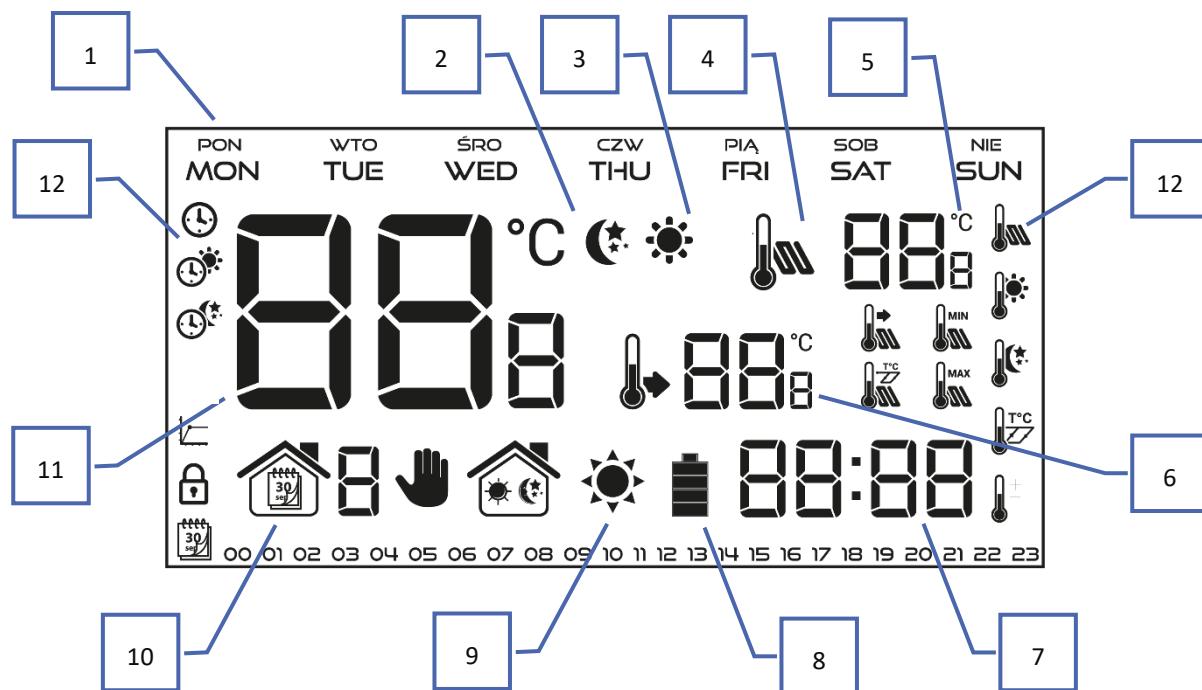

- День тижня
- Іконка з інформацією про поточну економну температуру (відповідно до налаштувань тижневої програми або день/ніч)
- Іконка з інформацією про поточну комфортну температуру (відповідно до налаштувань тижневої програми або день/ніч)
- Іконка з інформацією про відображення поточної температури підлоги (позиція 6 на дисплеї) – необхідно застосувати підлоговий датчик або включити його в меню контролера
- Температура підлоги
- Задана температура у приміщенні
- Поточний час
- Рівень батареї
- Іконка з інформацією про нагрівання/охолодження приміщення. Робота іконки залежить від встановленого режиму роботи:
 - Режим обігріву – іконка пульсує, якщо приміщення необігріте; вона нерухома при досягненні заданої температури.
 - Режим охолодження – іконка крутиться, якщо температура вища за задану; вона нерухома при досягненні заданої температури.
- Активний режим роботи:
 - Тижневий
 - Ручний
 - День/ніч
- Поточна температура приміщення
- Іконки параметрів (див. таблицю нижче)

Іконки параметрів			
	Налаштування годинника		Датчик підлоги
	День з...		Комфортна температура
	Ніч з...		Економна температура
	Оптимум старт		Гістерезис
	Блокування кнопок		Калібрування датчика температури
	Редагування тижневої програми		

4. ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЕРА

Управління здійснюється за допомогою сенсорних кнопок , , EXIT та MENU. Щоб перейти до редагування окремих параметрів, потрібно натиснути та утримувати кнопку MENU. Натискаючи кнопку MENU можна переглядати функції контролера – редагований параметр буде у вигляді миготливої іконки, решта буде погашена. Для зміни параметрів можна використовувати сенсорні кнопки , . Зміну налаштувань потрібно підтвердити за допомогою кнопки MENU (підтвердження та перехід до редагування наступного параметра) або кнопки EXIT (підтвердження та вихід на головний екран).

4.1. БЛОКОВА СХЕМА ГОЛОВНОГО МЕНЮ

Головне меню



* Функції відображаються в меню тільки після активації датчика підлоги - потрібно прикрутити додатковий датчик до стику датчика для підлоги і позначити опцію ON в підменю Датчик підлоги.

4.2. ДЕНЬ ТИЖНЯ

Після входу в меню контролера на дисплеї погашені іконки не пов'язані з параметром, що редагується в цей момент. Перший із них це редагування поточного дня тижня.

Натискаєм копку або до відображення поточного дня тижня.


Вибір підтверджуємо за допомогою кнопки MENU (підтвердження та перехід до редагування наступного параметра) або кнопки EXIT (підтвердження та вихід на головний екран).

czw
THU

4.3. НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА

Для налаштування поточного часу, потрібно натиснути кнопку МЕНЮ, доки не відобразиться екран налаштування годинника. За допомогою кнопки \vee або \wedge налаштовувати по черзі значення годин та хвилин.


Вибір підтверджуємо за допомогою кнопки МЕНЮ (підтвердження та перехід до редагування наступного параметра) або кнопки EXIT (підтвердження та вихід на головний екран).

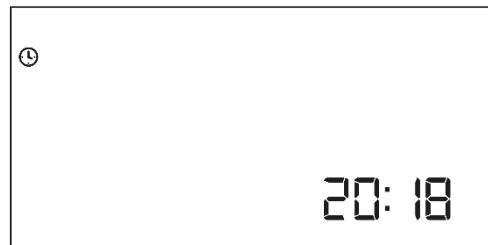

4.4. ДЕНЬ З...

Функція День з... визначає час початку денної доби. Коли в контролері встановлено режим роботи день/ніч, вдень активується комфортна температура. Для налаштування цього параметра потрібно натискати кнопку МЕНЮ до моменту відображення на дисплей налаштувань День із... За допомогою кнопки \vee або \wedge треба налаштовувати по черзі години та хвилини початку денного часу.

Вибір підтверджуємо кнопкою МЕНЮ (підтвердження та перехід до редагування наступного параметра) або натискаючи та притримуючи кнопку EXIT (підтвердження та вихід до головного екрану).

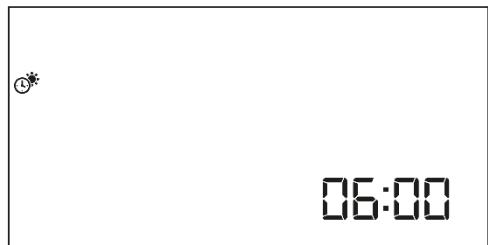

4.5. НІЧ З...


Функція Ніч з... визначає час початку нічної пори. Коли в контролері встановлено режим роботи день/ніч, уночі активується економний режим температури. Для налаштування цього параметра треба натискати кнопку МЕНЮ до моменту відображення на дисплей налаштувань Ніч з... За допомогою кнопки \vee або \wedge треба налаштовувати по черзі години та хвилини початку нічного часу.

Вибір підтверджуємо кнопкою МЕНЮ (підтвердження та перехід до редагування наступного параметра) або натискаючи та притримуючи кнопку EXIT (підтвердження та вихід до головного екрану).



4.6. БЛОКУВАННЯ КНОПОК


Для блокування кнопок потрібно натискати кнопку МЕНЮ до появи іконки замка. За допомогою кнопки \vee або \wedge потрібно вибрати опцію ON. Для розблокування кнопок потрібно одночасно утримувати кнопки \vee та \wedge , повторно вибрати функцію блокування та змінити параметр на OFF.

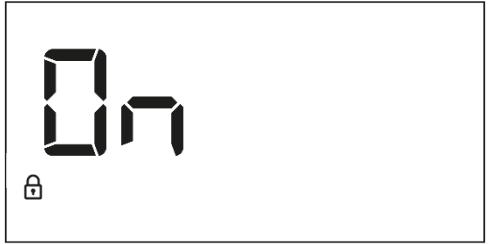


4.7. ОПТИМУМ СТАРТ

«Оптимум старт» – це інтелігентна система управління обігріванням/охолодженням. Вона полягає у постійному моніторингу ефективності системи обігріву/охолодження будинку та використанні цієї інформації для автоматичного включення обігрівання/охолодження необхідного для досягнення заданих температур.

Температура у приміщенні -
вимкнена функція «ОПТИМУМ СТАРТ»

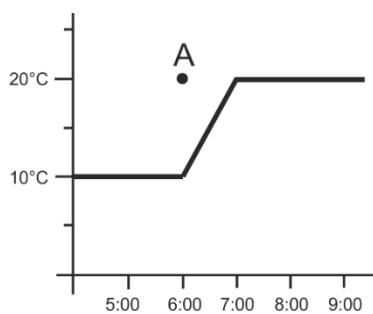

Температура у приміщенні -
увімкнена функція «ОПТИМУМ СТАРТ»

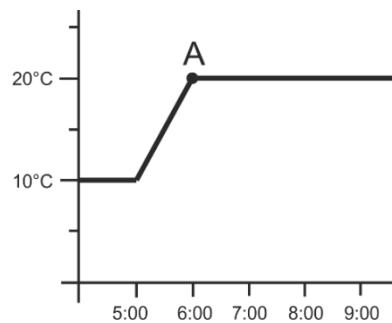

A – запрограмований момент зміни температури з економної на комфортну

Включення цієї функції під час запрограмованої зміни заданої температури з комфортної на економну і навпаки призводить до того, що поточна температура в приміщенні буде близька до бажаного значення.

Для налаштування цього параметра потрібно натискати кнопку МЕНЮ до відображення екрана налаштувань «Оптимум старт». За допомогою кнопки або включаємо/вимикаємо функцію «Оптимум старт».

Вибір підтверджується кнопкою МЕНЮ (підтвердження та перехід до редагування наступного параметра) або натискаючи кнопку EXIT (підтвердження та вихід на головний екран).



4.8. АВТОМАТИЧНИЙ РУЧНИЙ РЕЖИМ

Функція дозволяє контролювати ручну роботу. Якщо при ввімкненій функції (ON) настане зміна, яка витікає з раніше вибраної програми, ручний режим автоматично скасовується. Однак, при вимкненій функції (OFF), ручний режим буде активним незважаючи на зміни, що витікає з часових налаштувань.



4.9. ТИЖНЕВЕ УПРАВЛІННЯ

Ця функція використовується для встановлення поточної тижневої програми та для редагування тижневих програм.

- ЗМІНА НОМЕРУ ПОТОЧНОЇ ТИЖНЕВОЇ ПРОГРАМИ

Під час активації тижневого режиму (див. розділ VII.2. Режими роботи) увімкнеться поточна програма. Щоб вибрати номер поточної програми, потрібно натискати кнопку МЕНЮ до моменту відображення екрана налаштувань тижневої програми.


Натискаючи та утримуючи кнопку МЕНЮ, вмикаємо екран вибору номера поточної тижневої програми. Кожне натискання кнопки МЕНЮ призведе до зміни номера програми. Під час відображення бажаного номера натискаємо кнопку EXIT – контролер повернеться до головного екрана та буде встановлено поточний номер програми.



- КОНФІГУРАЦІЯ ОКРЕМИХ ПРОГРАМ ТИЖНЕВОГО УПРАВЛІННЯ


Тижнева програма дозволяє визначити час, в який буде активна комфортна задана температура, а в який економна. Залежно від номера програми можна приспівати добові налаштування для всіх днів тижня (програма 1÷3), окрім для робочих днів та вихідних (програма 4÷6) та окрім для кожного дня тижня (програма 7÷9).

Для редагування тижневої програми необхідно натискати кнопку МЕНЮ до відображення екрана налаштувань тижневої програми.

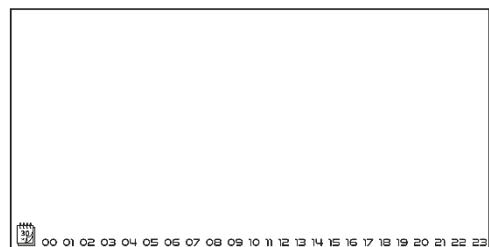

КРОК 1 – ВИБІР ПРОГРАМИ, ЯКУ ХОЧЕМО РЕДАГУВАТИ:


Натискаючи та утримуючи кнопку МЕНЮ, включаємо екран редагування налаштувань тижневої програми. Кожне натискання кнопки МЕНЮ призведе до зміни номера програми. Під час відображення програми, налаштування, яку хочемо змінити, можемо почати змінювати параметри.

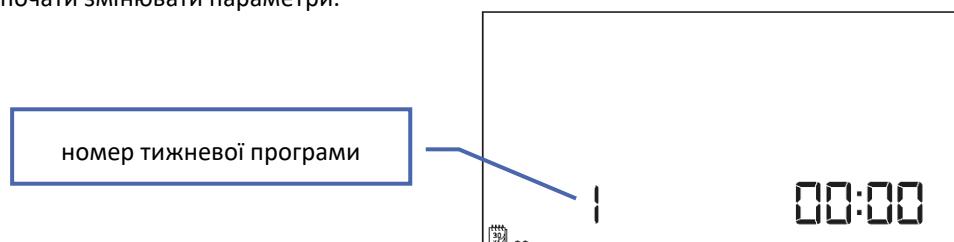


КРОК 2 – ВИБІР ДНЯ ТИЖНЯ

Під час редагування програми 1÷3 немає можливості вибору дня тижня та редагування кожного дня окремо, оскільки це налаштування стосується кожного дня.

Під час редагування програми 4÷6 можемо редагувати налаштування окрім для робочих днів та окрім для вихідних. Вибір підтверджуємо коротко, натискаючи кнопку МЕНЮ.

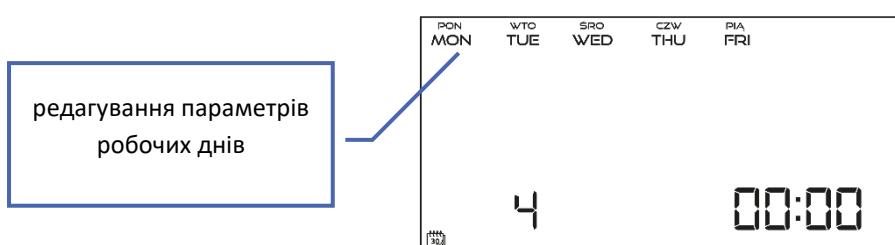


Під час редагування програми 7÷9 можемо редагувати установки окрім для кожного дня тижня. Вибір підтверджуємо натискаючи кнопку МЕНЮ.

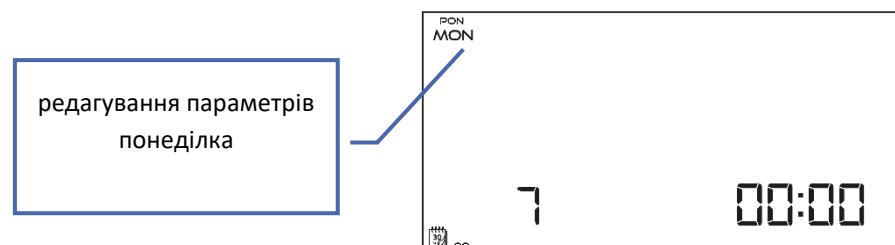

КРОК 3 – ПРИПИС ТИМЧАСОВИХ МЕЖ КОМФОРТНОЇ АБО ЕКОНОМНОЇ ЗАВДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ:

Актуально редагований час відображається на екрані контролера. Для приписання комфортної заданої температури треба натиснути кнопку \wedge , для вибору економної натискаємо кнопку \vee . Програма автоматично переходить до редагування наступного значення часу.

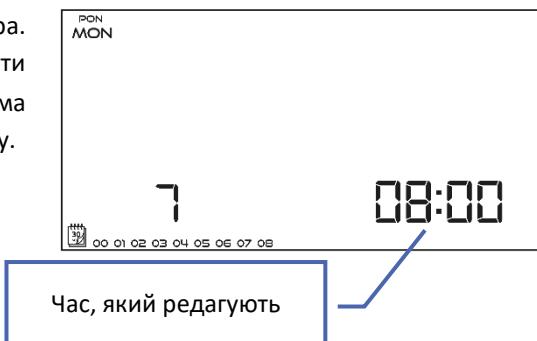


У нижньому рядку екрана відображаються встановлені параметри тижневої програми: якщо відображається даний час, це означає, що до нього приписана комфортна задана температура, якщо час не відображається - це означає, що до нього приписана економна задана температура.

Приклад:

Поруч представлена проекція головного екрану з налаштуваннями добових параметрів програми №7, понеділка::


- 00⁰⁰-00⁵⁹- економна температура
- 01⁰⁰-08⁵⁹- комфортна температура
- 09⁰⁰-14⁵⁹- економна температура
- 15⁰⁰-21⁵⁹- комфортна температура
- 22⁰⁰-23⁵⁹- економна температура

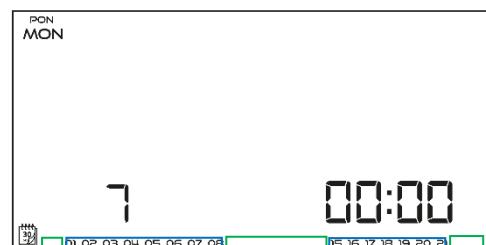**ПРИМІТКА**

Після завершення редагування тижневої програми, натискаючи та утримуючи кнопку EXIT, входимо з головного екрана та встановлюємо цю програму як поточну.

4.10. КОМФОРТНА ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА


Комфортну задану температуру використовуємо в тижневому режимі роботи та програмі день/ніч. Натискаємо кнопку МЕНЮ доти, доки не відобразиться екран редагування комфортної заданої температури. За допомогою кнопок \vee або \wedge встановлюємо бажану температуру.

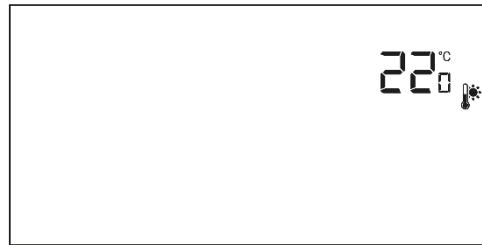

Вибір підтверджуємо натиснувши кнопку МЕНЮ (підтвердження та перехід до редагування наступного параметра) або натиснувши кнопку EXIT (підтвердження та вихід до головного екрана).

4.11. ЕКОНОМНА ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА


Економну задану температуру використовуємо у тижневому режимі роботи та програмі день/ніч. Натискаємо кнопку МЕНЮ до того моменту, поки не відобразиться екран редагування економної заданої температури. За допомогою кнопок \vee або \wedge встановлюємо бажану температуру.

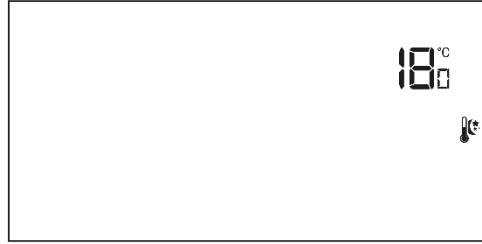

Вибір підтверджуємо натиснувши кнопку МЕНЮ (підтвердження та перехід до редагування наступного параметра) або кнопку EXIT (підтвердження та вихід до головного екрану).

4.12. ГІСТЕРЕЗИС ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

Гістерезис кімнатної температури вводить толерантність для заданої температури, що запобігає небажаним відхиленням при мінімальних коливаннях температури в межах 0,2 \div 4°C. Для встановлення гістерези заданої температури натискаємо кнопку МЕНЮ до відображення екрана редагування гістерези. За допомогою кнопок \vee або \wedge встановлюємо бажане значення гістерези.

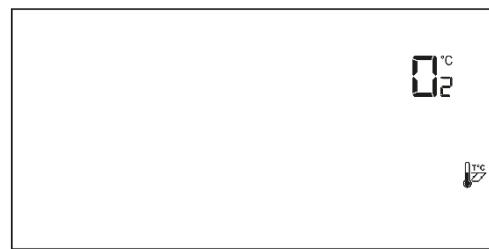

Вибір підтверджуємо за допомогою кнопки МЕНЮ (підтвердження та перехід до редагування наступного параметра) або натиснувши кнопку EXIT (підтвердження та вихід до головного екрану).

Приклад:

Температура становить 23°C

Гістерезис становить 1°C

Кімнатний регулятор почне показувати, що приміщення не обігріте після зниження температури до 22°C.

4.13. КАЛІБРУВАННЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРИ


Калібрування відбувається під час монтажу або після тривалого використання регулятора, якщо кімнатна температура, що вимірюється внутрішнім датчиком, відрізняється від реальної. Межа регулювання: -10 до +10 °C з точністю до 0,1 °C. натискаємо кнопку МЕНЮ до відображення екрана калібрування датчика температури. За допомогою кнопок \vee або \wedge встановлюємо бажане коригування.



Вибір підтверджуємо за допомогою кнопки МЕНЮ (підтвердження та перехід до редагування наступного параметра) або натиснувши кнопку EXIT (підтвердження та вихід до головного екрану).

4.14. ДАТЧИК ПІДЛОГИ

За допомогою кнопки \vee або \wedge включаємо датчик підлоги – ON або вимикаємо його – OFF. Вибір підтверджуємо за допомогою кнопки МЕНЮ (підтвердження та перехід до редагування наступного параметра) або за допомогою кнопки EXIT (підтвердження та вихід на головний екран).

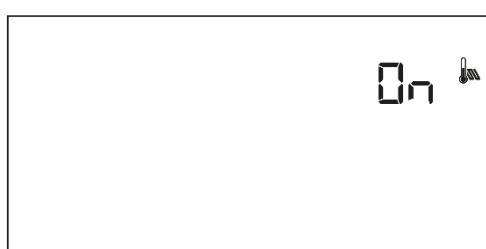

ПРИМІТКА



Налаштування цієї функції в позиції ON необхідно, щоб у меню контролера відобразилися наступні параметри для встановлення: максимальна температура підлоги, гістерезис датчика підлоги і мінімальна температура для підлоги.

4.15. МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА ПІДЛОГИ

Для налаштування максимальної температури підлоги включаємо обігрів підлоги, потім натискаємо кнопку МЕНЮ поки не відобразиться екран редагування максимальної температури підлоги. За допомогою кнопок \vee або \wedge встановлюємо бажану температуру. Вибір підтверджуємо за допомогою кнопки МЕНЮ (підтвердження та перехід до редагування наступного параметра) або за допомогою кнопки EXIT (підтвердження та вихід на головний екран).



4.16. МІНІМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА ПІДЛОГИ

Для налаштування мінімальної температури підлоги включаємо обігрів підлоги, потім натискаємо кнопку МЕНЮ поки не відобразиться екран редагування мінімальної температури підлоги. За допомогою кнопок \vee або \wedge встановлюємо бажану температуру. Вибір підтверджуємо за допомогою кнопки МЕНЮ (підтвердження та перехід до редагування наступного параметра) або за допомогою кнопки EXIT (підтвердження та вихід на головний екран).



4.17. ГІСТЕРЕЗИС ТЕМПЕРАТУРИ ПІДЛОГИ


Гістерезис кімнатної температури вводить толерантність для заданої відхилення, що запобігає небажаним при мінімальних коливаннях температури в межах $0,2 \div 4^{\circ}\text{C}$. Для налаштування гістерези заданої температури натискаємо кнопку МЕНЮ поки не відобразиться екран редагування гістерези. За допомогою кнопок \vee або \wedge встановлюємо бажане значення гістерези. Вибір підтверджуємо за допомогою кнопки МЕНЮ (підтвердження та перехід до редагування наступного параметра) або за допомогою кнопки EXIT (підтвердження та вихід на головний екран).

Приклад:

Температура становить 23°C

Гістерезис становить 1°C

Кімнатний регулятор почне показувати, що приміщення не обігріте після зниження температури до 22°C .

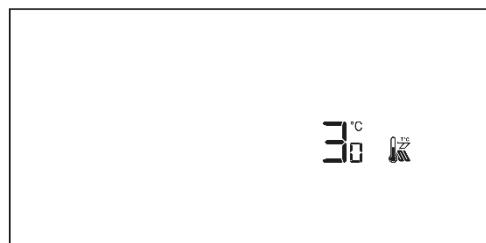

4.18. СЕРВІСНЕ МЕНЮ

Деякі функції контролера захищаються кодом, вони знаходяться у меню сервісу. Щоб змінити налаштування сервісного меню, потрібно натискати кнопку МЕНЮ доки не відобразиться екран налаштувань Сервісне меню.

Можливість перегляду сервісного меню захищається кодом 215 – за допомогою кнопки \vee або \wedge вибираємо першу цифру коду „2” та підтверджуємо вибір, натискаємо та утримуємо кнопку МЕНЮ доки наступна цифра коду не почне пульсувати. Analogічно за наступних цифр. Код підтверджуємо натискаючи кнопку МЕНЮ.



- Режим обігрівання HEAT/охолодження COOL**

Ця функція дозволяє вибрати режим роботи кімнатного регулятора.



COOL – обслуговування системи охолодження



HEAT – обслуговування системи обігріву

За допомогою кнопки або вибираємо бажаний режим встановлення. Вибір підтверджуємо за допомогою кнопки МЕНЮ (підтвердження та перехід до редагування наступного параметра) або за допомогою кнопки EXIT (підтвердження та вихід на головний екран).



ПРИМІТКА

Не можна встановити режим охолодження у разі застосування датчика підлоги - це може привести до пошкодження системи підлоги.

- Редагування мінімальної T1 та максимальної T2 заданої температури**

Завдяки цій функції користувач має можливість встановити мінімальну T1 та максимальну T2 задану температуру приміщення. Після вибору цього параметра значення температури для редагування блимає. За допомогою кнопки або встановлюємо значення заданої температури. Вибір підтверджуємо за допомогою кнопки МЕНЮ (підтвердження та перехід до редагування наступного параметра) або за допомогою кнопки EXIT (підтвердження та вихід на головний екран).

- Калібрація Optimum start**

Калірування функції Optimum start розпочинається, коли регулятор виявить необхідність нагріву до заданої температури при увімкненій функції Optimum start.

- Заводські налаштування DEF**

Ця функція дозволяє відновити заводські установки. Для відновлення заводських налаштувань потрібно вибрати функцію „Def” та підтвердити кнопкою Меню. Потім за допомогою кнопки або вибираємо опцію „yes”, а після її підтвердження за допомогою кнопки Меню заводські налаштування будуть відновлені.

VI. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

EU-292n v2	
Живлення	Батарейки 2xAA 1,5V
Межа налаштувань кімнатної температури	5°C ÷ 35°C
Ном. нагрузка-сухий конт.	230V AC / 0,5A (AC1) * 24V DC / 0,5A (DC1) **
Похибка вимірювання	± 0,5°C

* Категорія навантаження AC1: резистивне або легке індуктивне навантаження змінного струму. Однофазний змінний струм.

** Категорія навантаження для DC1: резистивне або легке індуктивне навантаження для постійного струму.



Декларація про відповідність ЄС

Компанія TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o. з головним офісом в Вепж (34-122), вулиця Біла Дорога 31, з повною відповіальністю заявляє, що EU-292n v3, який вона випускає, відповідає вимогам Директиви Європейського парламенту та Ради 2014/35/ЄС від 26 лютого 2014 р. про приведення у відповідність законів держав-членів, що стосуються **допуску на ринок електротехнічного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги** (Оф. вісник ЄС L 96 від 29.03.2014, стор. 357) та Директиви Європейського парламенту та Ради 2014/30/UE від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавств країн-членів щодо **електромагнітної сумісності** (Оф. Вісник ЄС L 96 від 29.03.2014, стор. 79), Директиви 2009/125/ЄС про вимоги до екологічного проєктування енергетичних продуктів та РЕГЛАМЕНТУ МІНІСТРА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ТЕХНОЛОГІЇ від 24 червня 2019 року про внесення змін до регламенту щодо істотних вимог щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, що впроваджує Директиву Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2017/2102 від 15 листопада 2017 року про внесення змін до Директиви 2011/65/ЄС про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Оф. Вісник ЄС L 305 від 21.11.2017 стор. 8)

Для оцінки відповідності застосовано наступні гармонізовані стандарти:

PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06, PN-EN 60730-1:2016-10, EN IEC 63000:2018 RoHS.

Вепж, 12.10.2022

Paweł Jura

Janusz Master

Prezesi firmy

Фотографії та схеми, що містяться в документі, мають науковий характер.

Виробник залишає за собою право вносити зміни.



SERVIS:

+38 096 875 93 80
servis.ua@tech-controllers.com

Понеділок-П'ятниця

7:00 - 16:00

Субота

9:00 - 12:00